




6720817208



Remote room controller
Control CT 100

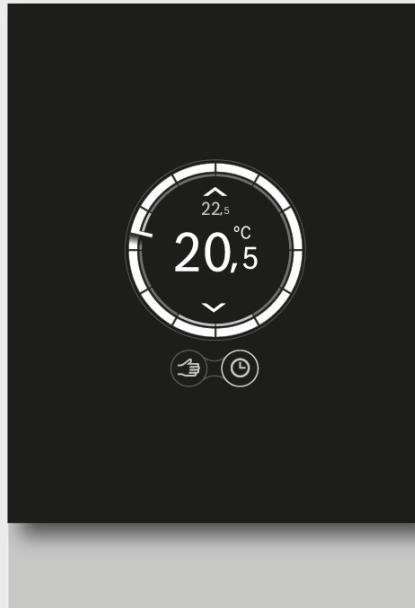

Installation and operation manual

[et]	Ruumitermostaat - kaugjuhimispult	2
[lt]	Patalpos termostatas – nuotolinio valdymo pultas	12
[lv]	Telpas termostats – tālvadība	22
[ru]	Комнатный термостат - дистанционное управление	32



Sisukord

1 Tähist seletus ja ohutusjuhised	32
1.1 Sümbole selgitus	32
1.2 Ohutusjuhised	32
2 Keskkonnakaitse / kasutuselt kõrvaldamine	33
3 Seadme kirjeldus	33
3.1 Tarnekomplekt	33
3.2 Garantiitihingimused	33
3.3 Tarkvaraversioon	33
3.4 Tööandmed	33
3.5 Andmesideühendus	33
3.6 Kasulikke nõuandeid	33
3.7 Puutepaneel	34
3.7.1 Läheduse tuvastamine	34
3.7.2 Puutepaneeli ülevaade	34
4 Paigaldamine	35
4.1 Esmane ülevaatamine	35
4.2 Paigalduskoha valimine	35
4.3 Seinale paigaldamise toe kinnitamine	35
4.4 Ühendamine katlag	35
4.5 Temperatuuriregulaatori kinnitamine/ eemaldamine	36
4.6 Esmakordne kasutuselevõtmine	36
4.6.1 Temperatuuriregulaatori tarkvaraauendused	36
4.6.2 Temperatuuriregulaatori sisselfülitamine	36
4.6.3 Ühendamine wifivõrgu ja internetiga	36
5 Kasutamine	37
5.1 Keskküte	38
5.1.1 Temperatuuri juhtarvu muutmine	38
5.1.2 Käsiterežiim/taimeriprogramm	38
5.2 Soe vesi	38
5.2.1 Kahefunktsoonilised katlad	38
5.2.2 Vee soojendamise taimeriprogrammi ajutine seadistus	38
5.2.3 Sooja vee püsivaltsisse- või väljalülitatud seadistus	38
5.3 Muud funktsioonid ja taimeriprogrammi seadmne	38
6 Tehnilised andmed	39
7 Hoolitus ja tõrgeate kõrvaldamine	39
7.1 Puutepaneeli puhastamine	39
7.2 Wifivõrgu vahetamine või uus võrguparool	39
7.3 Tõrgeate kõrvaldamine	39
7.3.1 Pärast elektrikatkestust	39
7.3.2 Temperatuuriregulaatori lähestamine	39
7.3.3 Tõrgeate kõrvaldamine	40
8 ErP klass	41

1 Tähist seletus ja ohutusjuhised

1.1 Sümbole selgitus

Hoiatused



Tekstis esitatud hoiatused on tähistatud hoiatuskolmnurgaga.

Peale selle näitavad hoiatussõnad ohutusmeetmete järgimata jätmisel tekkivate ohtude laadi ja raskusastet.

Järgmised hoiatussõnad on kindlaks määratud ja võivad esineda käesolevas dokumendis:

- **TEATIS** tähdab, et võib tekkida varaline kahju.
- **ETTEVAAUTUST** tähdab inimestele keskmise raskusega vigastuste ohtu.
- **HOIATUS** tähdab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste ohtu.
- **OHTLIK** tähdab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste võimalust.

Oluline teave



Kõrvalolev tähis näitab olulist infot, mis pole seotud ohuga inimestele ega esemetele.

Muud tähisid

Tähis Tähendus

- | | |
|---|----------------------------------------------|
| ► | Toimingu samm |
| → | Viide mingile muule kohale selles dokumendis |
| • | Loend/loendipunkt |
| - | Loend/loendipunkt (2. tase) |

Tab. 1

1.2 Ohutusjuhised

Temperatuuriregulaator on ette nähtud katla reguleerimiseks.

- Temperatuuriregulaatorit ei tohi kunagi lahti võtta.
- Vältida tuleb kõrget temperatuuri, niisket ja tolmust keskkonda.
- Et vältida temperatuuriregulaatori kahjustamist või lühise teket, ei tohi selle puhastamiseks kasutada vett ega puhastusaineid (→ peatükk 7.1).
- Enne temperatuuriregulaatori paigaldamist tuleb katla elektritoide välja lülitada.

2 Keskkonnakaitse / kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse on Bosch gruupi ettevõtlusalase tegevuse üks põhilisi põhialuseid.

Toodete kvaliteet, ökonomiks ja keskkonnakaitse on meie jaoks võrdväärse tähtsusega eesmärgid. Keskkonnakaitse alaseid eeskirju ja määraseid täidetakse rangelt.

Keskkonkaitset arvestades kasutame me, samal ajal silmas pidades ka ökonomust, parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi ja materjale.

Pakend

Me oleme pakendamisel ühinendu vastava maa taaskasutussüsteemiga, mis tagab pakendi optimaalse taaskasutamise. Kõik kasutatavad pakendimaterjalid on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad.

Elektrilised ja elektroonilised vanad seadmed




Kasutuselt kõrvaldatud vanad elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb koguda eraldi ja kõrvaldada kasutuselt keskkonnakaitse nõudeid järgides (vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimise kohta).

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiseks tuleb kasutada konkreetses riigis kehtivaid tagastamis- ja kogumissüsteeme.

3 Seadme kirjeldus

3.1 Tarnekomplekt

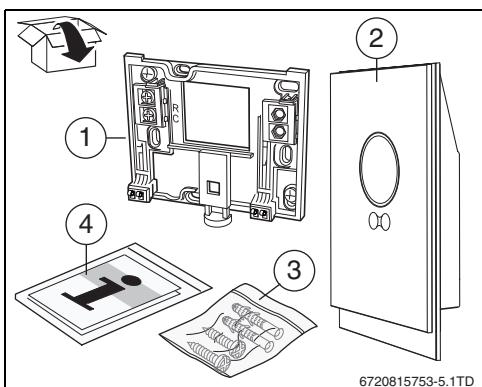

Joon. 1 Tarnekomplekt

- [1] Seinale paigaldamise tugi
- [2] Temperatuuriregulaator

- [3] Kott - kruidid (2 x) ja tüüblid (2 x)

- [4] Paigaldus- ja kasutusjuhend

3.2 Garantiitimingimused

Selle toote korral kehtib tootja 2-aastane tüüpgarantii. Veebijõhise registreerimissüsteemi lingi leiate nutiseadme rakendusest.

3.3 Tarkvaraversioon

Tarkvara uendused saadetakse võrguhenduse kaudu. Pärast uuendamist võib puitepaneeli elementide paigutus selle kasutusjuhendi joonisest erineda. Installitud tarkvaraversioon on näha näidikul, mis on puhamisteks lukustatud.

Selle dokumendi kehtivat versiooni saab vaadata tootja veebilehel.

3.4 Tööandmed

Kõik andmed talletatakse temperatuuriregulaatoris, tarbimisandmeid ei salvestata välisse serverisse ega internetti. Sellega kaitstakse kasutaja privaatsust.

Täpsemaid andmeid õiguslike märkuste ja andmekaitserelgleite kohta on esitatud tootja veebilehel.

Kui temperatuuriregulaator on lahti ühendatud, siis selle päeva kohta andmeid ei salvestata.

3.5 Andmesideühendus

- Temperatuuriregulaatori kasutamiseks läheb vaja wifiühendust ruuteriga.
 - Sobivad nii avatud wifivõrgud kui ka WEP 128, WPA ja WPA2 protokolidega krüpteeritud wifivõrgud.
 - WPA2 on eelistatav protokoll, sest see on kõige turvalisem.
- Temperatuuriregulaatori kellaega on võimalik seada välise serveri kaudu. Kui temperatuuriregulaator ei ole serveriga veel ühendust loonud, saab seda juhtida ainult käsitsi. Temperatuuriregulaatori kellaeg seatakse kohe pärast välise serveriga ühenduse loomist.
- Kõik internetiühenduse ja nutiseadme kasutamise kulud kannab kasutaja.
- Võimalike funktsioonide hulk oleneb seotud katla tüübist. Tootja veebilehel on loetletud funktsioonid, mida saab kasutada üksikute katelde jaoks.

3.6 Kasulikke nõuandeid

Abistavad videoklipid temperatuuriregulaatori rakenduses:

- info>help (abi)>videos (videod)
- info>help (abi)>frequently asked questions (korduma kippuvad küsimused)FAQ)


või külalstage tootja veebilehte.

3.7 Puutepaneel

3.7.1 Läheduse tuvastamine

Lähedusandur tuvastab kasutaja kohaloleku puutepaneeli ees. Näidiku valgustus lülitub sisse. Kui midagi ei tuvastata, siis lülitub puutepaneel mõne aja pärast automaatselt välja. Kui tuvastamiseks kulub üle 5 minuti, siis lülitub puutepaneel automaatselt välja. Pärast seda saab puutepaneeli sisse lülitada ainult näidiku piudatamisega.

3.7.2 Puutepaneeli ülevaade

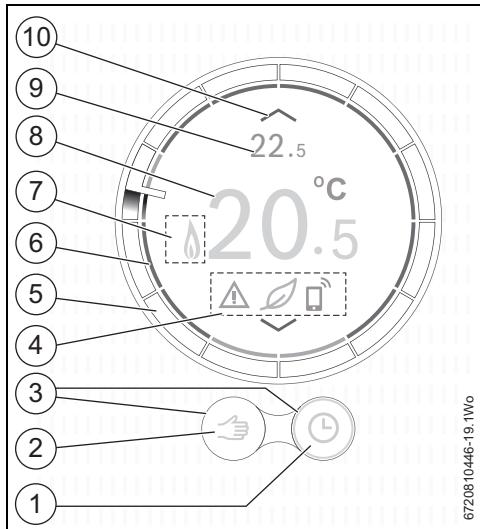

Joon. 2 Puutepaneeli ülevaade

Nr.	Sümbol	Kirjeldus
1	(L)	Taimeriprogramm
	(L) *	Iseöppiv taimeriprogramm (www.bosch.com/thermostat)
	ok	Valiku kinnitamine
	(bag)	Puhkuserežiim on rakendatud
	(circle)	Pühapäeva funktsioon on rakendatud
	(Wi-Fi)	Wi-Fi
2	(hand)	Käsite režiim
	(arrow)	Tagasi (eelmisele ekraanipildile/funktsioonile tagasisipöördumine)

Tab. 2 Sümbolite kirjeldus

Nr.	Sümbol	Kirjeldus
3	(circle)	Funktsioon on rakendatud
	(empty circle)	Funktsioon ei ole rakendatud
4	(globe with crossed lines)	Ei ole ühendust internetiserveriga
	(Wi-Fi with crossed lines)	Ei ole wifiühendust
	(keyhole)	Ei ole ühendust katlagaga
	(leaf)	Säästurežiimi näit – seadet on mõõdetud keskmisest madalam temperatuur
	(wrench)	Hooldusvajaduse näit (informeeriv)
	!	Viga
	(phone)	Viimane muudatus on tehtud nutiseadme rakenduse kaudu või tuvastatud on lähedus
5	(circle)	Ajaring: jaotatud ühetunnisteks sektoriteks ja näitab praegust kellaajaega. Ringi sees näidatakse, mida taimeriprogramm teeb. Seda näitab sektori värv: <ul style="list-style-type: none">• punane tähendab, et temperatuuri juhtar on taimeriprogrammis kõrgem kui eelnevus ajasektoris.• sinine tähendab, et temperatuuri juhtar on taimeriprogrammis madalam kui eelnevus ajasektoris.
6	(circle)	Törke korral on taimeriprogrammis temperatuuri näitav ring oranži värv.
7	(shower head with clock)	Vee soojendamise režiim on rakendatud (näidatakse ka katlas vee soojendamise ajal)
	(shower head)	Katel töötab
8	20.5 °C	Tegelik ruumitemperatuur
9	22.5 °C	Ettenähtud ruumitemperatuur (näidatakse ainult siis, kui see erineb tegelikust temperatuurist)
10	(up arrow)	Ettenähtud temperatuuri töstmine
	(down arrow)	Ettenähtud temperatuuri alandamine

Tab. 2 Sümbolite kirjeldus

4 Paigaldamine

4.1 Esmane ülevaatamine


- ▶ Enne paigaldamist tuleb kontrollida katla ja temperatuuriregulaatori kokkusobivust.

Tootja veeblehel on loend kokkusobivatest kateldest.


Paigaldamiseks läheb vaja:

- 2 juhtmega EMS siinühendust katla ja temperatuuriregulaatori vahel
- lairiba-internetiühendust (Wi-Fi 802.11 b/g), juhul kui kasutatakse nutiseadme rakendust ja veebipõhiseid funktsioone.

4.2 Paigalduskoha valimine

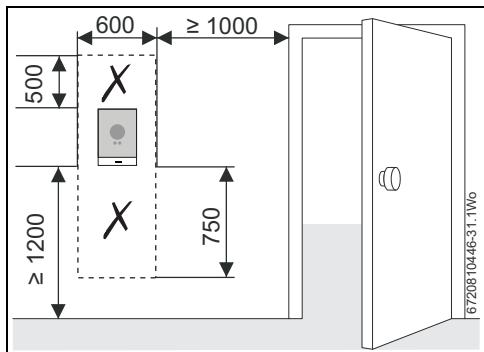

Joon. 3 Temperatuuriregulaatori paigaldamiseks ettenähtud vaba ruum

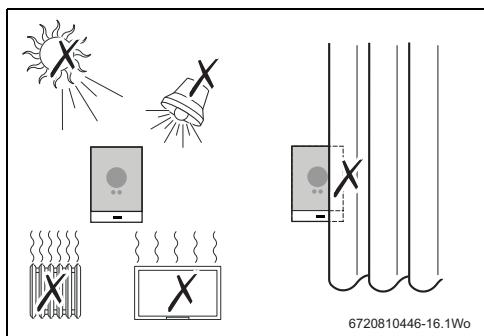

Joon. 4 Temperatuuriregulaatori paigaldamise tingimused


4.3 Seinale paigaldamise toe kinnitamine



ETTEVAATUST: Temperatuuriregulaatori ühendamine. Ainult EMS siinühendused.

- ▶ Temperatuuriregulaatorit ei tohi ühendada katla elektritoitega.

Seinale paigaldamise toe saab kinnitada otse seinale, näiteks eelmise temperatuuriregulaatori asukohta.

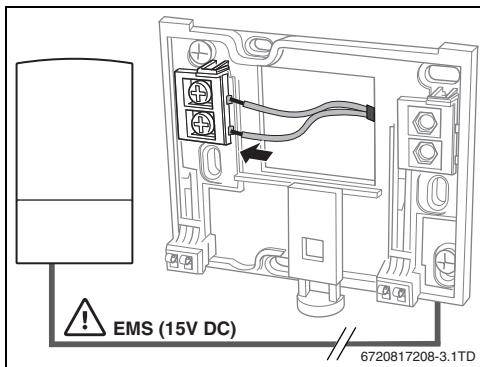

Joon. 5 Paigaldustoe ühendamine

4.4 Ühendamine katlagu



ETTEVAATUST: Temperatuuriregulaatori kahjustamise oht.

- ▶ Mitte mingil juhul ei tohi temperatuuriregulaatorit ühendada katla 230 V ühendusega ega välise 230 V elektritoitega.



Temperatuuriregulaator ühendub ainult katla EMS siinühendustega servapistikul, mis on tähistatud märgisega **B** või .



Olemasoleva regulaatori väljavahetamise korral:


- ▶ Ühendada lahti juhtmed katla elektritoite klemmidest L_S & L_R ja paigaldada klemmidest L_S & L_R vahelle traadist vahelik.

Võrguhäirete välimiseks tuleb jälgida, et EMS kaabel on elektritoitekaablitest vähemalt 100 mm kaugusel.

EMS ühenduste korral ei ole polaarsus oluline.


4.5 Temperatuuriregulaatori kinnitamine/eemaldamine

Kinnitamine

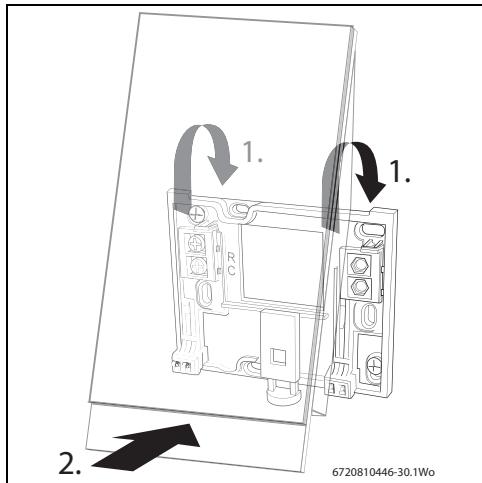

Joon. 6 Temperatuuriregulaatori kinnitamine

Eemaldamine

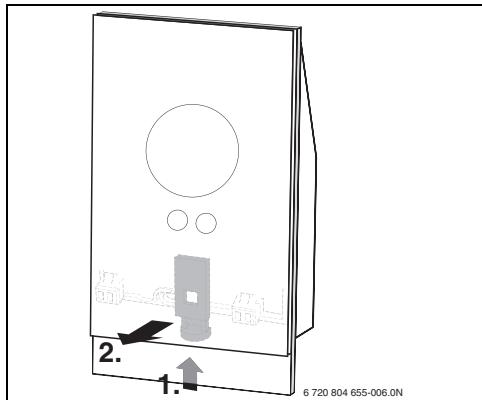

Joon. 7 Temperatuuriregulaatori eemaldamine


4.6 Esmakordne kasutuselevõtmine

4.6.1 Temperatuuriregulaatori tarkvara uuendused

Tarkvara uuendataksse internetühenduse kaudu automaatselt. Otte pakendist võetuna ei ole temperatuuriregulaatoril tingimata uusimat tarkvaraversiooni, mistött see ei pruugi kõiki nutisseadme rakenduse funktsioone toetada. Installitud tarkvaraversioon on näha näidikul, mis on puhastamiseks lukustatud (→ peatükk 7.1, lk. 9).

4.6.2 Temperatuuriregulaatori sisselülitamine

- Lülitada katel sisse. Sellega antakse temperatuuriregulaatoriile toide.
- Eemaldada tuleb plastist näidikuate.
- Ühendus katla ja temperatuuriregulaatori vahel luuakse automaatselt:
 - Ühenduse loomise ajal näidatakse katla, wifi ja internetiühenduse sümboleid.
 - Temperatuuriregulaator loob ühenduse katlagaga (seda näitab linnuke [2] katla ühendamise sümboli [1] kõrval).

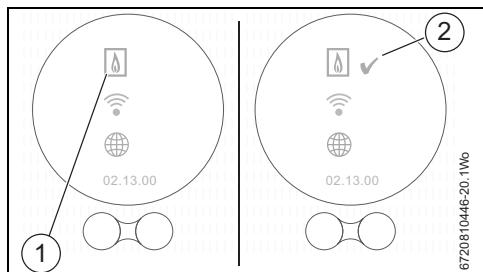

Joon. 8 Ühendus katlagaga


- Ühendus katlagaga on loodud.

4.6.3 Ühendamine wifivõrgu ja internetiga



Temperatuuriregulaatori on võimalik ühendada ainult „nähtavate” võrkudega. Kui temperatuuriregulaatori on vaja ühendada „varjatud võrguga”, siis tuleb see teha „nähtavaks”. Pärast ühenduse loomist saab selle võrgu taas „varjatuks” muuta.

- Kui ühendus katlagaga on loodud, hakkab temperatuuriregulaator automaatselt otsima wifi-vörke [1].
- Leitud wifivõrgud tulevad näidikule [2].

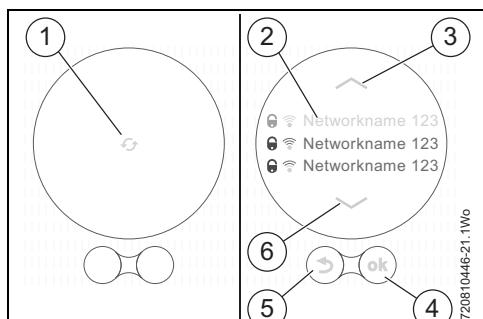

Joon. 9 Wifivõrgu valimine

Näidikul [2] on näha leitud wifivõrgud.


- ▶ Valida soovitud wifivõrk.

Kui wifivõrk on parooliga kaitstud:

- ▶ Sisestada wifivõrgu parool. Ühenduse loomiseks ja sünkroniseerimiseks võib kuluda veidi aega.

i Temperatuuriregulaatoris kasutatakse standardset wifiprotokolli, mistöttu ei tohi wifi-ruuteri paroolis kasutada erisümboleid (nt. \$).

- ▶ Vajaduse korral tuleb erisümbolid paroolist välja jäätta.

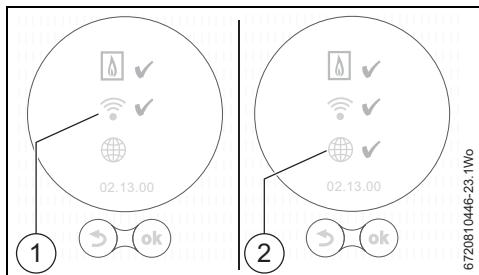


Joon. 10 Ühendamine wifivõrgu ja internetiga

Kui soovitud wifivõrku ei leita:

- ▶ Temperatuuriregulaatori seadmiseks võrguühenduseta režiimile tuleb vajutada nuppu „tagasi“ (→ joon. 9, [5]). Seejärel saab temperatuuri seada ainult näidikul käsitsi.
- ▶ Ühendus nutiseadme rakenduse või temperatuuriregulaatori veeblehega ei ole võimalik.
- ▶ Uuesti otsimiseks tuleb vajutada nuppu (→ joon. 9, [4]).


i Internetühenduse tõrgete võimalikud lahendused on esitatud peatükis 7.3.3, lk. 10.

Ühendamine internetiga

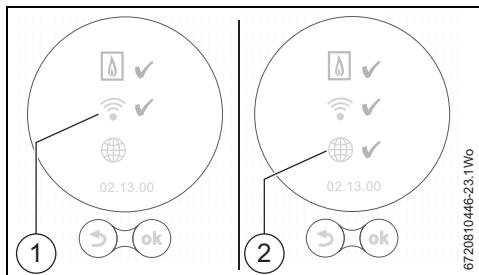

Joon. 11 Ühendamine wifivõrgu ja internetiga

- ▶ Pärast kõigi ühenduste loomist andmed sünkroniseeritakse.
- ▶ Seejärel tuleb näidikule pöhinäit.

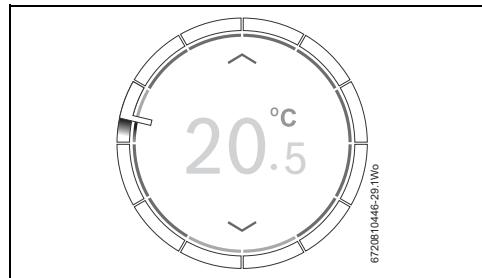

Joon. 12 Pöhinäit


- ▶ Nutiseadmesse saab temperatuuriregulaatori rakenduse laadida järgmistes kohtades:
- Available on the App Store
ANDROID APP ON Google play
- ▶ Nutiseadme abil tuleb luua ühendus temperatuuriregulaatoriga.
 - ▶ Registreerida rakendus temperatuuriregulaatori veeblehel.
 - ▶ Sisestada unikaalne juurdepääsukood (→ silt esilehel).
 - ▶ Sisestada vabalt valitud parool ja märkida see selle juhendi esilehele.

5 Kasutamine

Puutepaneel on ette nähtud käsitsi juhtimiseks piiratud ulatuses, kõik muud seaded ja programmeerimised tuleb teha nutiseadme rakenduse abil.

5.1 Keskküte


5.1.1 Temperatuuri juhtarvu muutmine

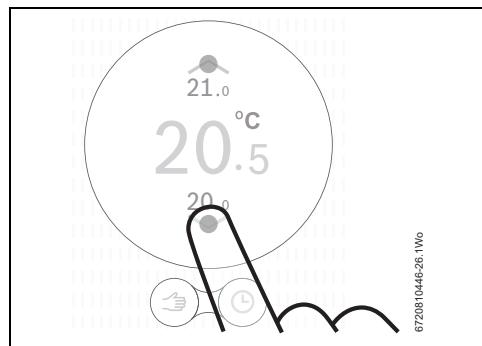

Joon. 13 Vajutamine

5.1.2 Käsisirežiim/timeriprogramm

Taimeriprogrammi saab seada ainult nutiseadme rakenduse kaudu.

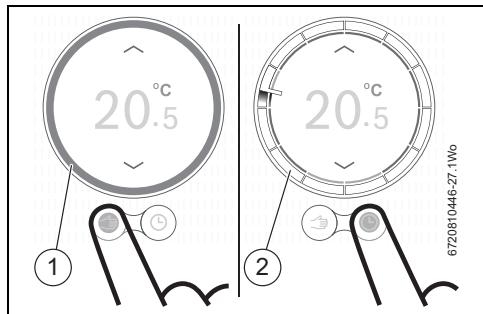

Joon. 14 Käsisirežiimi/timeriprogrammi valimine

- [1] Käsisirežiimi ring
- [2] Taimeriprogrammi ring

► Nende funktsioonide vahel ümberlülitamiseks tuleb koraks vajutada käsisirežiimi või timeriprogrammi nuppu.

5.2 Soe vesi


5.2.1 Kahefunktsoonilised katlad

Et temperatuuri regulaatoriga reguleerida vee soojendamist, peab katla eelsoojendusfunktsiooni olema lubatud.

Eelsoojendusfunktsiooni lubamist on kirjeldatud kahefunktsoonilise katla kasutusjuhendis (selleks tuleb lülitada ECO funktsiooni välja).


Kahefunktsoonilise katla korral on vee soojendamise reguleerimine näidiku kaudu võimalik ainult siis, kui kasutaja on selle nutiseadme rakenduse abil lubanud.

5.2.2 Vee soojendamise timeriprogrammi ajutine seadistus

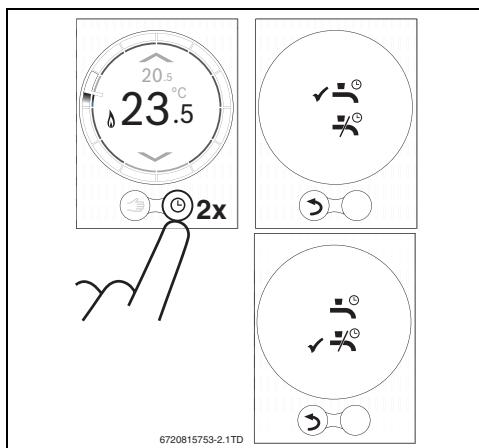

Joon. 15 Vee soojendamise ekraanipildid

5.2.3 Sooja vee püsivalt sisse- või väljalülitatud seadistus

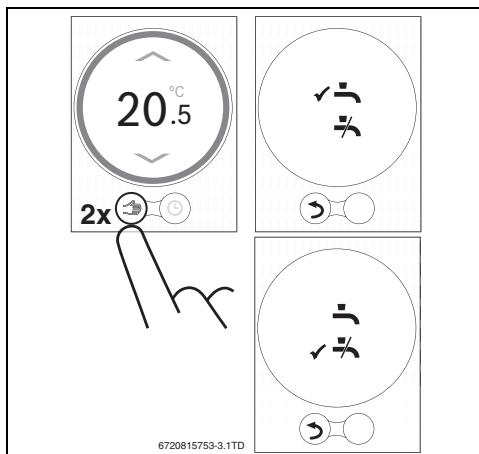

Joon. 16 Püsivalt sisse- või väljalülitatud seadistus

5.3 Muud funktsioonid ja timeriprogrammi seadmine

Rakenduse kaudu

Nutiseadme rakenduse kaudu saab kasutada eri funktsioone ning muuta keskkütte ja vee soojendamise timeriprogrammi.

Tootja veebilehel on mõned kasulikud videod, mis aitavad rakendusega tutvuda. Neid videoklippe saab vaadata ka rakendustest „Info“ lehekülje kaudu.

Internetis

Olenevalt katla mudelist pakub rakendus mitmeid funktsioone. Täpsemaid andmeid saab tootja veeblelehte külastades.


6 Tehnilised andmed

Kirjeldus	Ühik	Väärtus
Toitepinge	V ala-lisvool	14,3–16,0
Võimsustarve (maksimaalselt)	W	0,9
Mõõtmned (P × L × K)	mm	100 x 145 x 27
Kaal	g	250
Lubatud töötemperatuur	°C	0–45
Lubatud suhteline õhuniiskus	%	10–90
Wifiühendus		802.11b/g

Tab. 3 Tehnilised andmed

7 Hooldus ja törgete kõrvaldamine

7.1 Puutepaneeli puhastamine

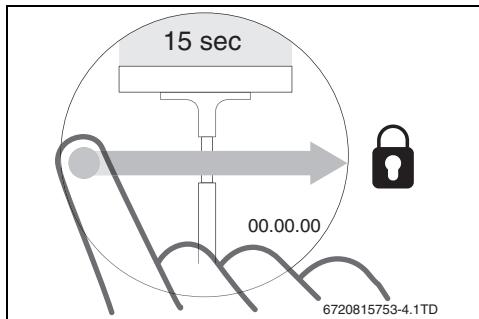

Joon. 17 Puutepaneeli kaitsmine

- Puutepaneeli tuleb 15 sekundi jooksul puastada puhta, kuiva lapiga.

7.2 Wifivõrgu vahetamine või uus võrguparool

Temperatuuriregulaatori ühendamiseks uude wifivõrku või kui olemasoleval võrgul on uus parool:

- Lähestada temperatuuriregulaator (\rightarrow peatükk 7.3.2).
- Järgida tuleb wifivõrguga ühenduse loomise juhiseid (\rightarrow peatükk 4.6.3).

7.3 Törgete kõrvaldamine



Katla törketeateid saab vaadata näidikul ja need saadetakse temperatuuriregulaatorist automaatselt nutiseadme rakendusse.

7.3.1 Pärast elektrikatkestust

Elektrikatkestuse korral kõik seaded salvestatakse. Pärast wifiühenduse taastamist sünkroniseeritakse kõik seaded välisseveriga.

- Kontrollida tuleb kuupäeva ja kellaaja.

Kui ühendust wifivõrguga ei looda, saab kuupäeva ja kellaaja seada wifi otseühenduse kaudu nutiseadme rakenduse abil. Kuupäev ja kellaaja sünkroniseeritakse automaatselt.

7.3.2 Temperatuuriregulaatori lähestamine


Kui temperatuuriregulaator ei tööta enam korralikult, võib selle korras paigaldustoe küljest ära võtta ja seejärel tagasi panna (\rightarrow joon. 7, lk. 6).

Kui see ei aita, tuleb tõrke kõrvaldamiseks mõne sekundi jooksul vajutada temperatuuriregulaatori lähestusnuppu (\rightarrow joon. 18). Kui tõrge kordub, tuleb võtta ühendust paigaldajaga või Boschi gruupi tehnilise toega.



Lähestamine!

Lähestusnupu vajutamine kustutab kõik individuaalseaded ja wifiühendus tuleb uuesti luua.

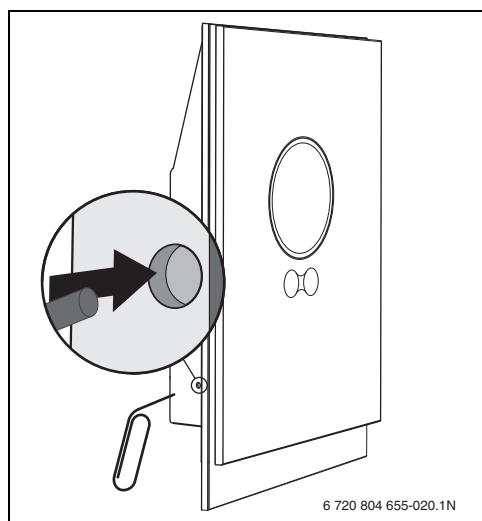

Joon. 18 Lähestamine

7.3.3 Tõrge kõrvaldamine

Tootja veebilehelt saab lugeda vastuseid sageli esitatud küsimustele.

Viga	Kõrvaldamine
Ei ole wifiühendust	Wifisignaal ruuterist võib olla liiga nõrk. Paigaldada wifireipiiter.
Wifivörku ei leitud	Wifiruuteri varjatud võrgu funktsioon võib olla sisse lülitatud või leviedastuse funktsioon (SSID-tunnuse saatmine) on välja lülitatud. Lülitada varjatud võrgu funktsioon ajutiselt välja või leviedastuse funktsioon sisse.
 See sümbol jäääb põlema	Wifivörk võib olla kaitstud „WEP64” protokolliga. Seda protokolli seade ei toeta. Muuta tuleb ruuteri turvaprotoolli.
IP-aadress	Ruuter ei ole veel sidunud IP-aadressi. See võib vältida veidi aega. Vajaduse korral tuleb IP-aadress määra ruuteri käsitsi (→ ruuteri kasutusjuhend).
Paigaldatud on uus ruuter või wifivörk	Temperatuuriregulaator tuleb paigaldustoe küljest ära võtta, oodata 10 sekundit ja panna temperatuuriregulaator toe külje tagasi. Kõiki leitud wifivörke näidatakse näidikul (→ peatükk 4.6.3).
Temperatuuriregulaatoril ei ole näha ajaringi	Ühendus serveriga on katkenud. Oodata, kuni ühendus taastub.
Seerianumber ja jurdepääsukood puuduvad	Seerianumber ja jurdepääsukood on selle juhendi esilehel ning temperatuuriregulaatori tagaküljel paikneval sildil. Kui sisselogimiseks kasutatakse nutiseadme rakendust, siis saab seerianumbrit ja jurdepääsukoodi vaadata menüü „Info” alammenuüst „Tootekirjeldus”. Kui seerianumbrit ja jurdepääsukoodi ei leita, tuleb võtta ühendust paigaldajaga või Boschi grupi tehnilise toega.
Nutiseadme rakendus ei saa temperatuuri-regulaatoriga ühendust	Kontrollida, kas temperatuuriregulaator on internetiga ühendatud (→ peatükk 4.6.3). Kontrollida, kas seerianumber ja jurdepääsukood on sisestatud õigesti. Võtta arvesse suuri ja väikseid tähti. Võimalik, et ühenduse loomine võtab aega. Oodata mõni minut.
Puutepaneel on lukustatud, timer loendab tagasi	Horisontaalne libistamine üle puutepaneeli lülitab näidiku välja. Puutepaneel on 15 sekundiks puhastamiseks lukustatud. Puutepaneel võib olla lukustatud nutiseadme rakenduse käudu – kontrollida rakendust ja vajaduse korral lukustusest vabastada.
Näidatav temperatuur on liiga kõrge või liiga madal	Nutiseadme rakenduse käudu saab temperatuuri väärust kalibreerida. Täpsemaid andmeid saab tootja veebleile küllastades.
Puutepaneel ei lülitu sisse	Kui läheduse tuvastamine kestab üle 5 minuti, siis lülitub näidik automaatselt välja. Pärast seda saab näidiku sisse lülitada ainult puudutamisega.
 Näidikul on see sümbol	Puudub ühendus internetiserveriga. Oodata, kuni ühendus automaatselt taastub. Pärast seda saab katelt juhtida ainult käsitsi, timeriprogrammi ei saa kasutada.
Paroolis on kasutatud erisümboleid	Temperatuuriregulaator kasutab standardset wifiprotokolli, mistõttu ei saa wifiruuteri paroolis erisümboleid kasutada. Erisümbolid tuleb ruuteri paroolist kustutada.
 Jääb põlema	Sümbol kustub, kui temperatuuri muudetakse näidikult või kui timeriprogramm jõuab järgmisesse lülituspunkti.
Kõik rakenduse funktsioonid ei tööta	Otse pakendist võetuna võib temperatuuriregulaatoril mitte olla uusim tarkvaraversioon, mistõttu ei pruugi see kõiki funktsioone toetada. Tarkvara uuendatakse automaatselt. Selleks võib kuluda mõni päev.
 Näidikul on see sümbol	Tähendab ühte järgmistest teatedest: korduvad süütamiskatsed, katel annab märku hooldusvajadusest. Teated on informatiivsed. Katel töötab tavarežiimil.
Temperatuuriregulaator ei ole saanud tarkvarauuendusi	Tarkvara uuendatakse automaatselt, mistõttu läheb vaja interneti püsihuendust. Kui ruuter ei ole pidevalt sisse lülitatud, siis võib mõni uuendus vahel jääda.

Tab. 4 Tõrgete kõrvaldamine

8 ErP klass

Alljärgnevas tabelis esitatud andmeid on vaja ErP (energiamõjuga toote) direktiivile vastava süsteemipaketi tootekirjelduse ja hiljem ErP-süsteemi andmesildi jaoks. ErP-märgistuse nõue hakkab kehtima alates 26. septembrist 2015.

Tarija	Mudel	ErP-klass	Temperatuuriregulaatori funktsioon ja ErP kirjeldus	Hooajalise lisakütmine töhususe kasv
Bosch grupp	CT 100	V	Koormuse kompenseerimine (tehaseseadistus: sisselülitatud) Sujuvreguleeriv temperatuuriregulaator, kasutamiseks koos sujuvreguleeritavate kütteseadmetega. Elektrooniline temperatuuriregulaator, mis muudab kütteseadmest väljavoolava vee temperatuuri olenevalt tegeliku ruumitemperatuuri ja temperatuuriregulaatori juhtarvu erinevuse järgi. Reguleerimine toimub kütteseadme väljavoolu sujuvreguleerimise teel.	+3%
Bosch grupp	CT 100	VI	Ilmastikutingimuste kompenseerimine Ilmastikutingimuste kompenseerimise funktsioon ja ruumiandur kasutamiseks koos sujuvreguleeritavate küttekehadega. Kütteseadmest läbivoolava vee temperatuuri reguleerides muudetakse kütteseadmest väljavoolava vee temperatuuri välistemperatuuri ja valitud ilmastikukompensatsiooni kövera järgi. Ruumitemperatuuri andur jälgib ruumitemperatuuri ja kohandab kompensatsioonikövera parallelnihet, et parandada elukeskkonna mugavust.* Reguleerimine toimub kütteseadme väljavoolu sujuvreguleerimise teel.	+4%

Tab. 5

Turinys

1 Simbolių paaiškinimas ir saugos nuorodos	73
1.1 Simbolių aiškinimas	73
1.2 Saugos instrukcijos	73
2 Aplinkosauga ir šalinimas	74
3 Informacija apie produktą	74
3.1 Standartinis pristatymas	74
3.2 Garantijos suteikimo sąlygos	74
3.3 Programinės įrangos versija	74
3.4 Ekspluataciniai duomenys	74
3.5 Duomenų jungtis	74
3.6 Naudingi patarimai	74
3.7 Jutiklinis ekranas	75
3.7.1 Ąrtumo aptikimas	75
3.7.2 Jutiklinio ekrano apžvalga	75
4 Montavimas	76
4.1 Pirminis patikrinimas	76
4.2 Montavimo vietas pasirinkimas	76
4.3 Sieninio montavimo plokštelių tvirtinimas	76
4.4 Prijungimas prie šilumos katilo	76
4.5 Termostato sumontavimas / nuėmimas	77
4.6 Naudojimas pirmą kartą	77
4.6.1 Termostato programinės įrangos naujinimas	77
4.6.2 Termostato paleidimas	77
4.6.3 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo ir interneto	77
5 Eksploatacija	78
5.1 Centrinis šildymas	78
5.1.1 Temperatūros nustatymo keitimas	78
5.1.2 Rankinis režimas / laiko programa	79
5.2 Karštas vanduo	79
5.2.1 Kombiniuoti šildymo katilai	79
5.2.2 Laikinas KV laiko programos reguliavimas	79
5.2.3 KV JUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS visam laikui	79
5.3 Kitos funkcijos ir laiko programos nustatymas	79
6 Specifikacijos	80
7 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas	80
7.1 Jutiklinis ekrano valymas	80
7.2 Pakelskite „Wi-Fi“ tinklą arba įveskite naują tinklo slaptazodį	80
7.3 Trikčių šalinimas	80
7.3.1 Atjungus srovės tiekimą	80
7.3.2 Atlikite termostato atstātą	80
7.3.3 Trikčių šalinimas	81
8 ERP klasė	82

1 Simbolių paaiškinimas ir saugos nuorodos

1.1 Simbolių aiškinimas

Ispėjamosios nuorodos



Ispėjamieji nurodymai tekste pažymimi
ispėjamuoju trikampiu.
Be to, išspėjamieji žodžiai nusako pasekmį
pobūdį ir sunkumą, jei nebus imamas
apsaugos nuo pavojaus priemonių.

Šiame dokumente gali būti vartojami žemiau pateikti
ispėjamieji žodžiai, kurių reikšmė yra apibrėžta:

- **PRANEŠIMAS** reiškia, kad galima materialinė žala.
- **PERSPĖJIMAS** reiškia, kad galimi lengvi ar vidutinio
sunkumo asmenų sužalojimai.
- **ISPĖJIMAS** reiškia, kad galimi sunkūs ar net mirtini
asmenų sužalojimai.
- **PAVOJUS** reiškia, kad nesilaikant nurodymų bus sunkiai ar
net mirtinai sužaloti asmenys.

Svarbi informacija



Svarbi informacija, kai nekeliamas pavojus
žmonėms ir materialiajam turtui, žymima šalia
esančiu simboliu.

Kiti simboliai

Symbolis Reikšmė

- | | |
|---|-------------------------------------------|
| ► | Veiksmas |
| → | Kryžminė nuoroda į kitą dokumento vietą |
| • | Išvardijimas, sąrašo įrašas |
| - | Išvardijimas, sąrašo įrašas (2-as lygmuo) |

1 Lent.

1.2 Saugos instrukcijos

Termostatas skirtas šildymo katilui jūsų name reguliuoti.

- Niekada neišmontuokite termostato.
- Venkite aukštostos temperatūros, drėgnos ir dulkėtos aplinkos.
- Siekiant apsaugoti nuo trumpojo jungimosi arba termostato sugadinimo: valydamai nenaudokite vandens ar valymo medžiagų (→ 7.1 skirsnis).
- Prieš montuodami termostatą atjunkite šildymo katilo energijos tiekimą.

2 Aplinkosauga ir šalinimas

Aplinkosauga yra Bosch grupės prioritetas.

Mums vienodai svarbu gaminių kokybę, ekonomiškumas ir aplinkosauga. Todėl griežtai laikomės aplinkosaugos reikalavimų. Siekdami apsaugoti aplinką ir atsižvelgdami į finansines galimybes, mes gamybai taikome geriausią techniką ir medžiagas.

Pakuotė

Kurdami pakuotes atsižvelgijame į šalių vietinės atliekų perdibimo sistemas, užtikrinančias optimalų daugkartinį panaudojimą. Visos pakuotės medžiagos yra nekenksmingos aplinkai ir skirtos perdirbtī.

Naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai




Naudoti nebetinkami universalūs elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti atskirai surenkami ir perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu (Europos Direktyva naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų utilizavimo).

Naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų utilizavimui naudokite šalyje veikiančiomis esančiomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis.

3 Informacija apie produkta

3.1 Standartinis pristatymas

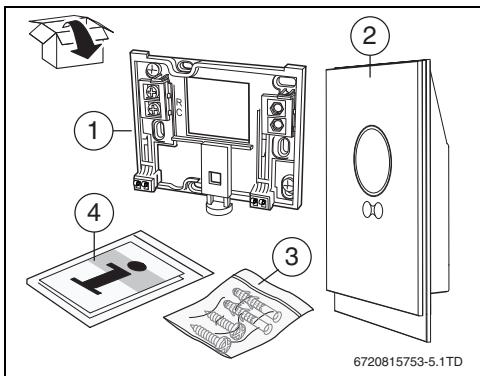

1 Pav. Standartinis pristatymas

- [1] Sieninio montavimo plokštėlė
- [2] Termostatas
- [3] Maišelis - varžtai (2 ×) ir sieniniai kaičiai (2 ×)
- [4] Montavimo / eksplotacijos instrukcija

3.2 Garantijos suteikimo sąlygos

Šiam produktui galioja standartinė 2 metų gamintojo garantija. Žr. programėlę, kurioje pateikiama nuoroda į registracijos internetu svetainę.

3.3 Programinės įrangos versija

Atsiradus programinės įrangos naujinimams, atnaujinimai bus atsiusti nuotoliniu būdu. Po atnaujinimo jutiklinio ekrano išdėstymas gali skirtis nuo parodyto šiame eksplotacijos vadove. Jdiegtos programinės įrangos versiją galite pamatyti ekrane, jei ekranas yra užrakintas valymui.

Jei reikia šio dokumento naujausios versijos, apsilankykite gamintojo tinklalapyje.

3.4 Eksplotacinių duomenys

Visi duomenys saugomi termostate, jokie suvartojimo duomenys néra saugomi išoriniame serverje arba interne. Taip apsaugojamas jūsų privatumas.

Daugiau informacijos apie teisines nuorodas ir duomenų apsaugos taisykles rasite gamintojo tinklalapyje.

Jei termostatas atjungiamas, tos dienos duomenys neišsaugojami.

3.5 Duomenų jungtis

- Termostatu reikalinga „Wi-Fi“ jungtis su jūsų kelvedžiu.
 - Termostatas palaiko atviras „Wi-Fi“ jungtis ir „Wi-Fi“ jungtis, šifruotas WEP 128, WPA ir WPA2 protokolais.
 - WPA2 yra saugiausias protokolas, todėl jam teikiama pirmenybė.
- Termostato laiko nustatymas galimas per išorinį serverį. Jei termostatas dar neužmezgė ryšį su šiuo serveriu, termostatai galima eksplotuoti tik rankiniu būdu. Užmezgus ryšį su išoriniu serveriu, nustatomas termostato laikas.
- Jūs esate atsakingi už visas išlaidas, susijusias su pläciaujuočio interneto ryšio įvedimu ir išmaniojo įrenginio naudojimu.
- Nuo prijungto šilumos katilo tipo priklauso, kokias funkcijas galima naudoti. Gamintojo tinklalapyje pateiktai atskirų katilių funkcijų sąrašai.

3.6 Naudingi patarimai

Pagalbiniai vaizdo įrašai rodomi per termostato programėlę:


- info>help>videos
 - info>help>frequently asked questions (FAQ)
- arba apsilankykite gamintojo tinklalapyje.

3.7 Jutiklinis ekranas

3.7.1 Artumo aptikimas

Artumo jutiklis aptinkia objekta priešais jutiklinį ekraną. Dėl to jutiklinis ekranas pradeda švieti. Jei nieko neaptinkama, jutiklinis ekranas po kažkiek laiko automatiškai išsijungia. Jei aptikimas nustatomas ilgiau kaip 5 minutes, jutiklinis ekranas automatiškai išsijungia. Po to jutiklinį ekraną vėl aktyvinti galima tik jų paleičiant.

3.7.2 Jutiklinio ekrano apžvalga

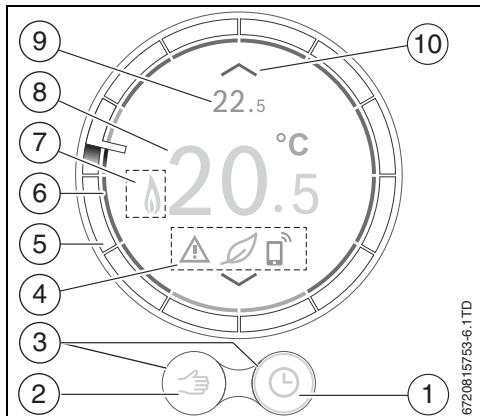

2 Pav. Jutiklinio ekrano apžvalga

Nr.	Simbolis	Apaščias
1	(L)	Laiko programa
	(L) *	Savaime įsimenantį laiko programą (www.bosch.com/thermostat)
	OK	Patvirtinti pasirinkimą
	กระเป๋า	Ijungta atostogų programa
	○	Ijungta sekmedienio funkcija
	Wi-Fi	„Wi-Fi“
2	Rankinis režimas	
	Atgal	Atgal (grįžti į ankstesnijį ekraną / funkciją)
3	○	Aktyvi funkcija
	○	Neaktyvi funkcija

2 Lent. Simbolių aprašymas

Nr.	Simbolis	Apaščias
4	🌐 ✗	Neprisijungęs prie interneto serverio
	📶 ✗	Nėra „Wi-Fi“ ryšio
	🌡	Neprijungtas šildymo katilas
	🌿	Eko rodmuo – nustatyta temperatūra yra žemesnė už išmatuotajį vidurkį.
	🔧	Techninės priežiūros klausimas; informacinis jspėjimas
	⚠	Klaida
	📱	Paskutinis pakeitimasis atliktas per programėlę arba aptiktas objektas.
5	⌚	<p>Laiko žiedas: žiedas padalytas į blokus po vieną valandą; rodomas dabartinis laikas.</p> <p>Laiko programos veiksmai gali būti peržiūrimi vidiniame žiede. Laiko bloko spalva rodo laiko programos veiksmą:</p> <ul style="list-style-type: none"> raudona spalva rodo, kad laiko programoje nustatyta temperatūra yra aukštesnė už ankstesniojo laiko bloko temperatūrą; mėlyna spalva rodo, kad laiko programoje nustatyta temperatūra yra žemesnė už ankstesniojo laiko bloko temperatūrą.
6	🕒	Temperatūros rodymo laiko programa – kai yra triktis, žiedas yra oranžinės spalvos.
7	⌚ ⚡	KV eksplotacija aktyvi – taip pat matoma kaitinant šilumos katilą.
	🔥	Šilumos katilas veikia
8	20.5 °C	Išmatuotoji kambario temperatūra
9	22.5 °C	Nustatytoji kambario temperatūra – matoma tik tuo atveju, jei ji nėra tokia pati, kaip išmatuotoji temperatūra.
10	↑ ↓	<p>Padidinti nustatyta temperatūrą</p> <p>↓ ↑ Sumažinti nustatyta temperatūrą</p>

2 Lent. Simbolių aprašymas

4 Montavimas

4.1 Pirminis patikrinimas


- Prieš montuodami patikrinkite, kad šilumos katilas ir termostatas būtų suderinami tarpusavyje.

Gamintojo tinklalapyje yra pateiktas soderinamų katilių sąrašas.


Reikalavimai montavimui yra šie:

- 2 laidų EMS BUS jungtis tarp šilumos katilo ir termostato.
- Plačiauostis interneto ryšys per „Wi-Fi“ 802.11 b/g, jei naudojama programėlė ir interneto funkcija.

4.2 Montavimo vietos pasirinkimas

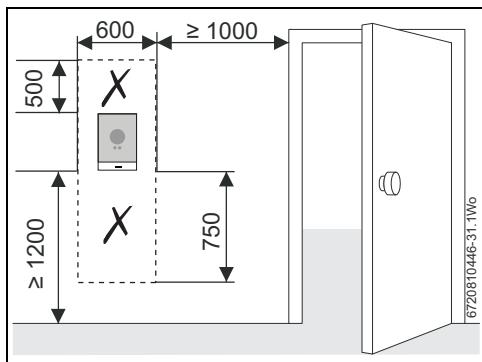

3 Pav. Termostato montavimas – reikalinga laisva vieta

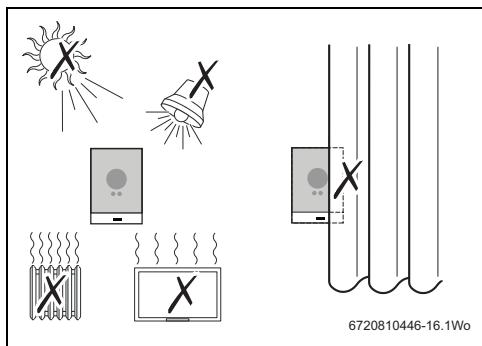

4 Pav. Joką reikia atsižvelgti montuojant termostatą

4.3 Sieninio montavimo plokštės tvirtinimas




PERSPĖJIMAS: Termostato prijungimas.

Tik EMS BUS jungtys.

- Neprijunkite termostato prie šilumos katilo energijos tiekimo jungties.

Sieninio montavimo plokštę galima tvirtinti tiesiai prie sienos, pavyzdžiu, ankstesniojo termostato vietoje.

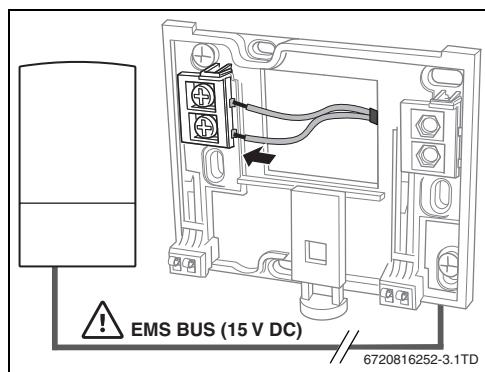

5 Pav. Sieninės plokštės prijungimas

4.4 Prijungimas prie šilumos katilo



PERSPĖJIMAS: Termostato sugadinimas.

- Jokiui būdu termostato negalima prijungti prie šilumos katilo 230 voltų jungties arba išorinio 230 voltų energijos tiekimo.



Termostatas jungiamas tik prie jūsų šilumos katilo EMS BUS jungties, jungtimi, pažymėta

B arba .



Jei keičiate esamus valdiklius:


- Atjunkite laidus nuo šilumos katilo energijos tiekimo gnybtų L_S bei L_R ir laidų sujunkite L_S ir L_R .

Pasirūpinkite, kad EMS kabelis būtų bent 100 mm nuo visų energijos tiekimo kabelių, kad elektros energija nekelty trukdžių.

EMS jungtimis poliškumas nėra svarbu.


4.5 Termostato sumontavimas / nuémimas

Sumontavimas

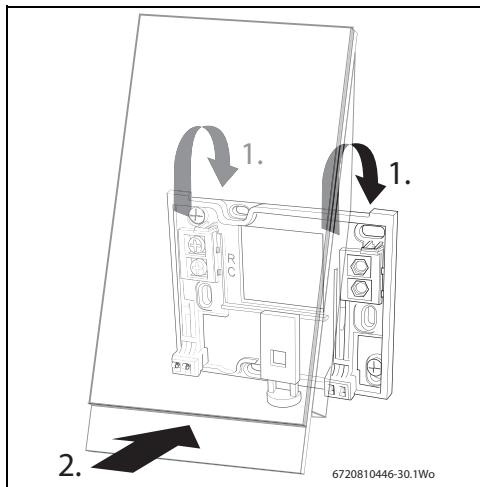

6 Pav. Termostato sumontavimas

Nuémimas

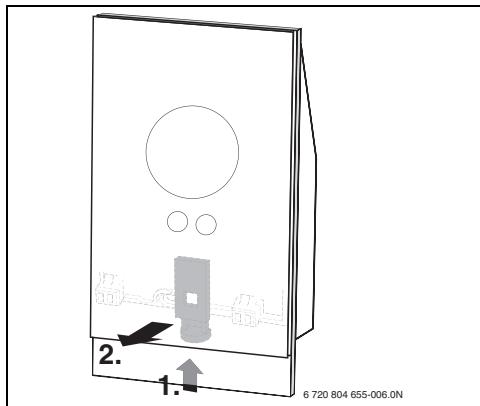

7 Pav. Termostato nuémimas

4.6 Naudojimas pirmą kartą

4.6.1 Termostato programinės įrangos naujinimas


Programinė įranga naujinama automatiškai jūsų interneto ryšiu. Išėmus iš dėžės, termostate gali nebūti jidiegti naujausia programinė įranga, todėl visos programėlės funkcijos gali nebūti palaikomos. Jidiegtos programinės įrangos versiją galite pamatyti valymui užrakintame ekrane (→ skirsnis 7.1, psl. 19).

4.6.2 Termostato paleidimas

- Ijunkite šilumos katilą – jis tiekia energiją termostatui.
- Nuimkite plastikinę ekrano apsaugą.

Termostatas ir šilumos katilas užmegs ryšį automatiškai:

- Prijungimo etapo metu rodomas šilumos katilo „Wi-Fi“ ir interneto ryšio piktogramos.
- Termostatas užmezga ryšį su šilumos katiliu (rodomas pažymėtas [2] šalia ryšio su šilumos katiliu piktogramos [1]).

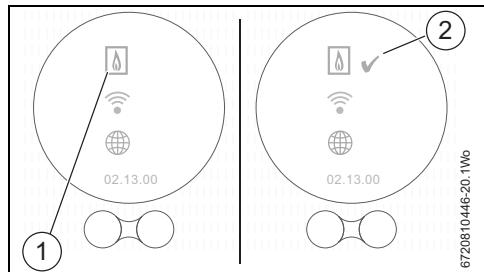

8 Pav. Ryšys su šilumos katiliu


- Užmegztas ryšys su šilumos katiliu.

4.6.3 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo ir interneto



Termostatas gali prisijungti tik prie „matomų“ tinklų. Jei tinklas, prie kurio termostatas turi būti prijungtas, yra „slepiamas tinklas“, jį reikės padaryti „matomu“. Užmezgus ryšį, atitinkamas tinklas vėl gali būti padarytas „slepianu“.

- Prisijungės prie šilumos katilo termostatas automatiškai ieškos „Wi-Fi“ tinkly [1].
- Galimi „Wi-Fi“ tinklai rodomi [2].

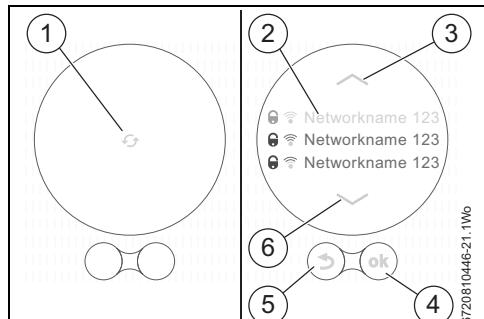

9 Pav. „Wi-Fi“ tinklo pasirinkimas

Ekrane [2] rodomi aptiktii „Wi-Fi“ tinklai.

- Pasirinkite reikiama „Wi-Fi“ tinklą.


Jei „Wi-Fi“ tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu:

- Kai „Wi-Fi“ tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, jrašykite „Wi-Fi“ tinklo slaptažodį. Prisijungimas ir sinchronizavimas gali šiek tiek užtrukti.



Termostatas naudoja standartinį „Wi-Fi“ protokolą, „Wi-Fi“ kelvedžio slaptažodžiu nenaudokite š simboliu.

- Jei būtina, iš kelvedžio slaptažodžio pašalinkite š simbolį.

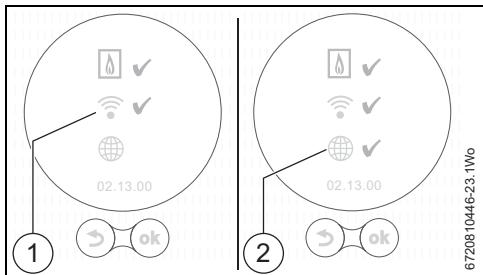

10 Pav. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo ir interneto


Jei reikiamas „Wi-Fi“ tinklas nerandas:

- Paspauskite klavišą „atgal“ (→ 9 pav., [5]) ir perjunkite termostatą į eksploatacijos režimą neprisijungus. Dabar ekrane temperatūrą galima nustatyti tik rankiniu būdu.
- Prisijungimas prie programėlės arba termostato interneto svetainės negalimas.
- Paspauskite klavišą (→ 9 pav., [4]) ir vėl atlikite paiešką.




Žr. 7.3.3 skirsnio, 20 psl., kur pateikiami prisijungimo problemų galimi sprendimai.

Prisijungimas prie interneto

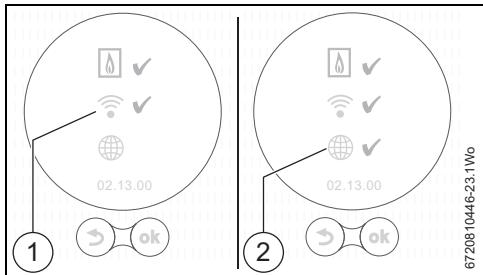

11 Pav. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo ir interneto

- Jei užmegztai visi ryšiai, sinchronizuojami duomenys.
- Ekrane bus rodomas pagrindinis ekranas.

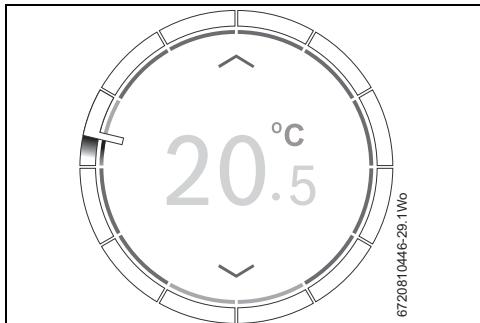

12 Pav. Pagrindinis ekranas

- Atsisiųskite į savo išmanųjį įrenginį termostato programėlę:




- Prisijunkite prie termostato iš savo išmanojo įrenginio.
- Užregistruokite programėlę termostato interneto svetainėje.
- Javeskite unikalų prieigos kodą (→ etiketė pirmajame puslapyje)
- Susikurkite savo asmeninį slaptažodį ir užsirašykite šiu eksploravimo instrukcijų pradžioje.

5 Eksploatacija

Jutiklinis ekranas skirtas ribotam rankiniam eksploravimui – visiems kitiems veiksmams ir programavimui reikia naudoti išmanojo įrenginio programėlę.

5.1 Centrinis šildymas


5.1.1 Temperatūros nustatymo keitimas

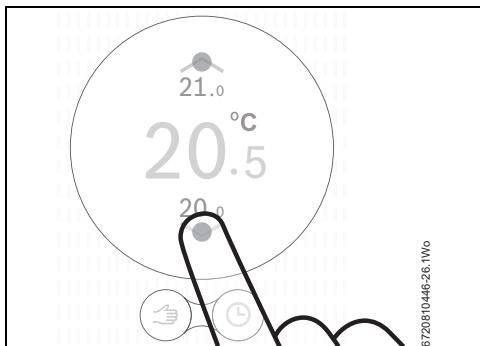

13 Pav. Bakstelėkite

5.1.2 Rankinis režimas / laiko programa

Laiko programą galima nustatyti tik naudojant programėlę išmanijame jrenginyje.

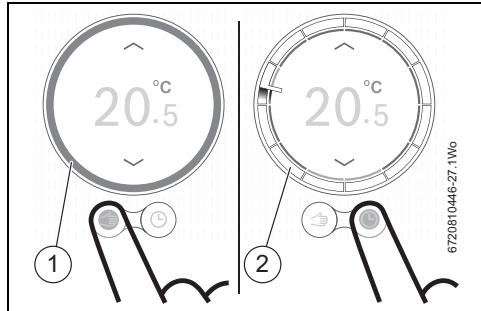

14 Pav. Pasirinkite rankinį režimą / laiko programą

- [1] Rankinio režimo žiedas
- [2] Laiko režimo žiedas

► Spustelėkite rankinio režimo arba laiko programos klavišą, kad perjungtumėte tarp šių funkcijų.

5.2 Karštas vanduo


5.2.1 Kombiniuoti šildymo katilai

Būtina įjungti šildymo katilo išankstinio pašildymo funkciją, kad termostatas galėtų valdyti jūsų karšto vandens ruošimą.

Žr. kombiniuoto šildymo katilo naudotojo instrukciją, kaip įjungti išankstinio pašildymo funkciją, t. y., kaip išjungti ECO funkciją.


Kombiniuotiemis šildymo katilams karšto vandens ekranai gali būti rodomi tik tada, kai jūsų programėlėje yra įjungtas karšto vandens valdymas.

5.2.2 Laikinas KV laiko programos reguliavimas

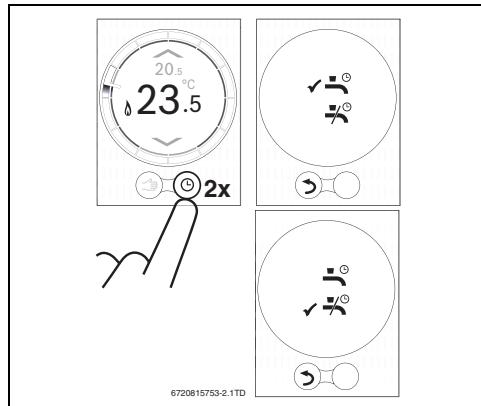

15 Pav. Karšto vandens ekranai

5.2.3 KV ĮJUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS visam laikui

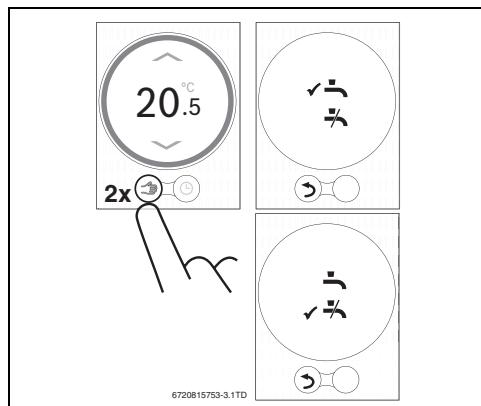

16 Pav. IĮJUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS visam laikui

5.3 Kitos funkcijos ir laiko programos nustatymas

Naudokite programėlę

Su programėle galima naudoti jvairias funkcijas ir galima keisti centrinio šildymo bei KV laiko programą.

Gamintojo tinklapavyje pateikta naudingu vaizdo įrašų, kurie padės susipažinti su programa. Šiuos vaizdo įrašus taip pat galite pamatyti per programėlés „Info“ puslapius.

Internetu

Prilausomai nuo jūsų šildymo katilo modelio, programėlėj pateikiama nemažai jvairių funkcijų.

Jei reikia išsamesnės informacijos, apsilankykite gamintojo tinklapavyje.


6 Specifikacijos

Aprašymas	Blokas	Vertė
Tiekiamos energijos įtampa	V, nuolatinė srovė	nuo 14,3 iki 16,0
Suvartojimas (maksimalus)	W	0,9
Matmenys (l x P x A)	mm	100 x 145 x 27
Svoris	g	250
Leidžiama ekspluatavimo temp.	°C	nuo 0 iki 45
Leidžiamas santykinis drėgnis	%	nuo 10 iki 90
Ryšys („Wi-Fi“)		802.11 b/g

3 Lent. Specifikacijos

7 Techninė priežiūra ir trikčių šalinimas

7.1 Jutiklinio ekrano valymas

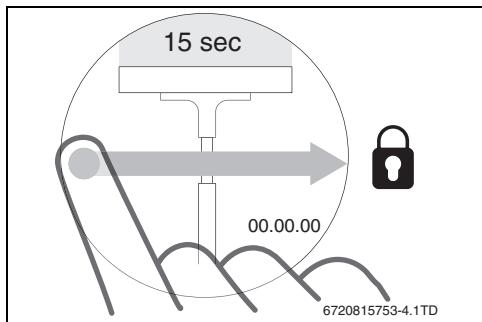

17 Pav. Jutiklinio ekrano apsauga

- Jutiklinį ekraną nuvalykite per 15 sekundžių švaria, sausa šluoste.

7.2 Pakeiskite „Wi-Fi“ tinklą arba įveskite naują tinklo slaptažodį

Norint priegirstruoti termostatą prie naujo „Wi-Fi“ tinklo arba jei esamas tinklas turi naujų slaptažodį:

- Atlikite termostato atstatą (→ 7.3.2 skirsnis).
- Norėdami nustatyti „Wi-Fi“ tinklą, atlikite nurodytus veiksmus (→ 4.6.3 skirsnis).

7.3 Trikčių šalinimas

i Šilumos katilo pranešimai apie triktis matomi ekranė ir automatiškai siunciami iš termostato į programelę.

7.3.1 Atjungus srovės tiekimą

Atjungus srovės tiekimą išsaugomi visi nustatymai. Vėl atnaujinus ryšį su „Wi-Fi“ tinklu, nustatymai bus sinchronizuoti su išoriniu serveriu.

- Patikrinkite datos ir laiko nustatymą


Jei ryšis su „Wi-Fi“ tinklu **neuzmegamas**, datos ir laiko nustatymą galima pakeisti per tiesioginį „Wi-Fi“ ryšį tarp programėlės ir išmanojo įrenginio. Data ir laikas sinchronizuojami automatiškai.

7.3.2 Atlikite termostato atstatą

Jei termostatas nebeveikia tinkamai, jį galim trumpam atjungti nuo sieninės plokštėlės ir vėl prijungti (→ 7 pav., 16 psl.).

Jei taip problema neišsprendžiama, termostatui esant pritvirtintam prie sienos galima paspausti atstato klavišą (→ 18 pav.) ir palaikyti kelias sekundes, kad būtų pašalinta triktis. Jei triktis vėl pasikartoja, kreipkitės į savo montavimo specialistą arba Bosch grupės techninės pagalbos skyrių.

i Atlikti atstatą!
Paspaudus atstato klavišą bus ištrinti visi asmenininiai nustatymai ir vėl reikės sukurti „Wi-Fi“ ryšį.

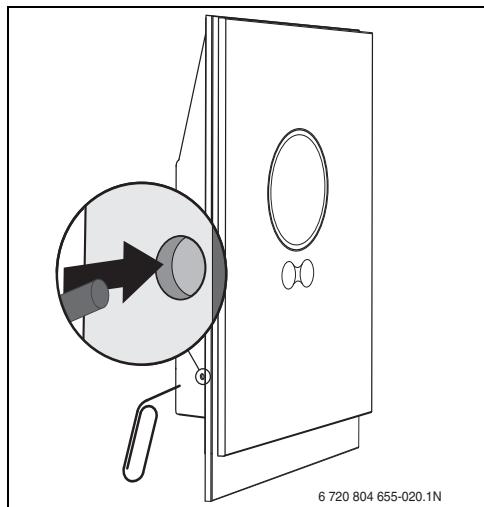

18 Pav. Atstata

7.3.3 Trikčių šalinimas

Žr. gamintojo tinklalapyje pateiktus dažniausiai užduodamus klausimus.

Klaida	Šalinimo būdas
Néra „Wi-Fi“ ryšio	„Wi-Fi“ signalas iš „Wi-Fi“ kelvedžio turbūt nėra pakankamai stiprus. Sumontuokite „Wi-Fi“ kartotuvą.
Nerastas „Wi-Fi“ tinklas	Turbūt įjungta „Wi-Fi“ kelvedžio slėpimo funkcija arba įjungta transliavimo funkcija (transliuojanti SSID). Laikinai išjunkite slėpimo funkciją arba įjunkite transliavimo funkciją.
 Šis ekranas rodomas visą laiką	„Wi-Fi“ tinklas turbūt apsaugotas „WEP64“ protokolu. Šis protokolas nėra palaikomas. Pakeiskite kelvedžio saugos protokolą.
IP adresas	Kelvedis dar nėra priskyręs IP adresu. Tai gali užtrukti siek tiek daugiau laiko. Gali reikėti kelvedyje IP adresą priskirti rankiniu būdu (→ žr. kelvedžio vadovą).
Paleistas naujas kelvedis arba naujas „Wi-Fi“ tinklas	Nuimkite termostatą nuo sieninės plokštės, palaukite 10 sekundžių ir prikabinkite ji atgal ant sieninės plokštės. Visi rasti „Wi-Fi“ tinklai rodomi ekrane (→ 4.6.3 skirsnis).
Nerodomas termostato žiedas	Nutrūko ryšys su serveriu. Palaukite, kol ryšys bus atkurtas.
Trūksta serijos numerio ir prieigos kodo	Serijos numeris ir prieigos kodas yra ant etiketės šių instrukcijų pradžioje ir ant termostato galinės sienelės. Jei prisiregistravimui naudojama programėlė, serijos numerij ir prieigos kodą galima pamatyti programėlėje einant į „Info“ meniu ir pasirenkant antrinį meniu „Product information“ (produktu informacija). Jei serijos numerio ir prieigos kodo nepavyksta rasti, kreipkitės į savo montavimo specialistą arba Bosch grupės techninės pagalbos skyrių.
Programėlė negali prisijungti prie termostato	Ar termostatas prijungtas prie interneto (→ 4.6.3 skirsnis)? Ar serijos numeris ir prieigos kodas įvesti teisingai? Atnkreipkite dėmesį, kad juos įvedant reikia skirti didžiašias ir mažiasias raides. Turbūt delsiama sukurti ryšį. Palaukite kelias minutes.
Jutiklinis ekranas užrakinamas, laikmatis skaičiuoja laiką atgal	Horizontaliai perbraukus ekraną jutiklinis ekranas atjungiamas. Jutiklinis ekranas užrakinamas 15 sekundžių, kad ji būtų galima nuvalyti. Jutiklinis ekranas gali būti užrakinamas programėlėje; patirkrinkite programėlę ir prireikus atrakinkite.
Rodoma temperatūra yra per aukšta arba per žema	Programėlėje galima kalibruti rodomą temperatūrą. Jei reikia išsamesnės informacijos, apsilankykite gamintojo tinklalapyje.
Jutiklinis ekranas nejsijungia	Jei ilgiau kaip 5 minutes aptinkamas objektas, ekranas automatiškai išsijungia. Po to ekraną galima įjungti tik priliečiant.
 Ekrane matomas simbolis	Néra ryšio su interneto serveriu, palaukite, kol ryšys su interneto serveriu bus automatiškai atkurtas. Paleidus, šilumos katilas galima valdyti tik rankiniu būdu, laiko programa nepasiekiamą.
Slaptažodis su \$ simboliais	Termostatas naudoja standartinį „Wi-Fi“ protokolą, todėl „Wi-Fi“ kelvedžio slaptažodžiu negalima naudoti \$ simbolį. Prireikus iš kelvedžio slaptažodžio pašalinkite \$ simbolį.
 neišnyksta	Simbolis išnyksta, kai temperatūra yra pakeičiama ekrane arba kai laiko programos režime pasiekiamas kitas perjungimo taškas.
Neveikia visos programėlės funkcijos.	Išėmus iš déžės, termostate gali nebūti jdiegtą naujausia programinės įrangos versija, todėl termostatas gali palaikyti dar ne visas programėlės funkcijas. Programinė įranga naujinama automatiškai, tai gali užtrukti kelias dienas.
 Ekrane matomas simbolis	Rodomas vienas iš toliau pateikiamų pranešimų: pakartotiniai bandymai uždegti, šilumos katilas siunčia pranešimą apie techninę priežiūrą. Tai yra susiję su informacijos signalu. Šilumos katilas veikia iprastai.
Termostate negauta programinės įrangos naujinimų	Programinė įranga yra atnaujinama automatiškai ir šiam tikslui reikalingas nuolatinis interneto ryšys. Jei kelvedis nėra nuolat įjungtas, naujiniai gali ir nebūti gaunami.

4 Lent. Trikčių šalinimo sąrašas

8 ERP klasė

Toliau pateikiamose lentelėje nurodyti duomenys yra reikalingi norint užpildyti su energija susijusio produkto (ERP) direktivos sistemos rinkinio ląpa ir, po to, ERP sistemos duomenų etiketę. Reikalavimas turėti ERP etiketę įsigalioja nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d.

Tiekėjas	Modelis	ERP klasė	Termostato funkcija ir ERP aprašymas	Papildomų sezoninių patalpų šildymo efektyvumo nauda
Bosch grupė	CT 100	V	<p>Apkrovos kompensavimas (gamyklinis nustatymas – JUNGTA)</p> <p>Moduliuojantis patalpos termostatas, naudojamas su moduliuojančiais šildytuvais: elektroninis patalpos termostatas, kuris keičia iš šildytuvo ateinančio vandens temperatūrą, priklausomai nuo išmatuotos patalpos temperatūros pokyčio nuo patalpos temperatūros nustatytiesios vertės. Valdymas vykdomas moduliuojant šildytuvu išvesti.</p>	+3 %
Bosch grupė	CT 100	VI	<p>Oro sąlygų kompensavimas</p> <p>Oro sąlygų kompensatorius ir patalpos jutiklis, naudojamas su moduliuojančiais šildytuvais: šildytuvo srauto temperatūros valdiklis, kuris keičia kuris keičia iš šildytuvo ateinančio vandens temperatūrą, priklausomai nuo vyraujančios išorės temperatūros ir pasirinktos oro sąlygų kreivės. Patalpos temperatūros jutiklis stebi patalpos temperatūrą ir reguliuoja kompensavimo kreivės lygiagretujį poslinkį, kad padidintų patalpos komfortą. Valdymas vykdomas moduliuojant šildytuvu išvesti.</p>	+4 %

5 Lent.

Satura rādītājs

1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi	85
1.1 Simbolu skaidrojums	85
1.2 Drošības norādījumi	85
2 Apkārtējās vides aizsardzība/Utilizācija	86
3 Izstrādājuma informācija	86
3.1 Standarta piegādes komplekts	86
3.2 Garantijas nosacījumi	86
3.3 Programmatūras versija	86
3.4 Ekspluatācijas dati	86
3.5 Datu savienojums	86
3.6 Noderīgi padomi	86
3.7 Skārienjutīgais ekrāns	87
3.7.1 Distances sensors	87
3.7.2 Skārienjutīgā ekrāna pārskats	87
4 Instalācijai	88
4.1 Sākotnējā pārbaude	88
4.2 Instalācijai vietas izvēle	88
4.3 Instalācija pie sienas	88
4.4 Pievienošana apkures katlam	88
4.5 Termostata piestiprināšana/noņemšana	89
4.6 Pirmreizējā lietotāna	89
4.6.1 Termostata programmatūras atjauninājumi	89
4.6.2 Termostata ekspluatācijas uzsākšana	89
4.6.3 Savienojums ar Wi-Fi tīklu un internetu	89
5 Ekspluatācija	90
5.1 Centrālapkure	90
5.1.1 Temperatūras noregulējumu maiņa	90
5.1.2 Manuālais režīms/laika programma	91
5.2 Karstais ūdens	91
5.2.1 Kombinētās iekārtas	91
5.2.2 Išlaicīga KÜ laika programmas regulēšana	91
5.2.3 Nemainīga KÜ noregulēšana uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS	91
5.3 Citas funkcijas un laika programmas noregulēšana	91
6 Tehniskie dati	91
7 Apkope un klūmju novēršana	92
7.1 Skārienjutīgā ekrāna tīrišana	92
7.2 Wi-Fi tīkla maiņa vai jauna tīkla parole	92
7.3 Klūmju novēršana	92
7.3.1 Pēc elektropadeves pātraukuma	92
7.3.2 Termostata atiestatīšana	92
7.3.3 Klūmju novēršana	93
8 Energoefektivitātes klase	94

1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi

1.1 Simbolu skaidrojums

Brīdinājuma norādījumi



Brīdinājuma norādes tekstā ir apzīmētas ar brīdinājuma trijstūri.

Turklāt signālvārdi brīdinājuma sākumā apzīmē seku veidu un nopietniņu gadījumā, ja nav veikti pasākumi briesmu novēršanai.

Šajā dokumentā var būt lietoti šādi signālvārdi:

- **IEVĒRĪBAL** norāda, ka var rasties materiālie zaudējumi.
- **UZMANĪBU** norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas.
- **BRĪDINĀJUMS** nozīmē, ka iespējamas smagas un pat nāvējošas traumas.
- **BĪSTAMI** nozīmē, ka iespējamas smagas un pat nāvējošas traumas.

Svarīga informācija



Svarīga informācija, kas nav saistīta ar cilvēku apdraudējumu vai mantas bojājuma risku, ir apzīmēta ar līdzās novietoto simbolu.

Citi simboli

Simbols	Nozīme
►	Darbība
→	Norāde uz citām vietām dokumentā
•	Uzskaitijums/saraksta punkts
-	Uzskaitijums/saraksta punkts (2. līmenis)

1. Tab.

1.2 Drošības norādījumi

Termostats paredzēts apkures katla regulēšanai jūsu mājās.

- Nekādā gadījumā neizjauciet termostatu.
- Izvairieties no augstas temperatūras, mitras un putekļainas apkārtējās vides.
- Lai nepieļautu isslēgumu vai termostata bojājumus:
tīrišanai neizmantojet ūdeni vai tīrišanas līdzekļus
(→ 7.1. nodaļa).
- Pirms termostata instalācijai atslēdziet apkures katlu no tīkla sprieguma.

2 Apkārtējās vides aizsardzība/Utilizācija

Apkārtējās vides aizsardzība ir viens no galvenajiem Bosch grupas uzņēmumu principiem.

Izstrādājumu kvalitāte, ekonomiskums un vides aizsardzība ir vienlīdz nozīmīgi mērķi. Vides aizsardzības likumi un priekšraksti tiek stingri ievēroti.

Lai aizsargātu apkārtējo vidi, mēs, nemit vērā ekonomiskos aspektus, izmantojam iespējami labāko tehniku un materiālus.

Lesaiņojums

Mēs piedālāmies iesaiņojamo materiālu izmantošanas sistēmas izstrādē, lai nodrošinātu to optimālu pārstrādi.

Visi iesaiņojuma materiāli ir nekaītīgi apkārtējai videi un izmantojami otreiz.

Nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces




Atsevišķi savāciet vairs neizmantojamas elektriskās un elektroniskās ierīces un nododiet tās dabai draudzīgai pārstrādei (Eiropas Savienības direktīva par nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm).

Nolietotu elektrisko un elektronisko ierīču utilizācijai izmantojiet valstī esošo atgriešanas un savākšanas sistēmu.

3 Izstrādājuma informācija

3.1 Standarta piegādes komplekts

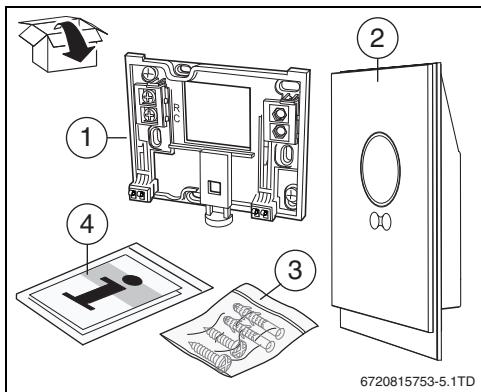

1. Att. Standarta piegādes komplekts

- [1] Sienas montāžas plate
- [2] Termostats
- [3] Maisiņš ar skrūvēm (2 ×) un dibeljiem (2 ×)
- [4] Instalācijai/lietošanas instrukcija

3.2 Garantijas nosacījumi

Šim izstrādājumam ir ražotāja standarta 2 gadu garantija. Skat. lietotni, kas ietver saiti uz tiešsaistes reģistrācijas sistēmu.

3.3 Programmatūras versija

Pieejamie programmatūras atjauninājumi tiek nosūtīti attālināti. Pēc atjaunināšanas skārienjutīgā ekrāna izkārtojums var atšķirties no šajā lietošanas instrukcijā atainotā. Kad ekrāns tīrīšanas laikā ir bloķēts, tajā redzama instalētās programmatūras versija.

Lai skatītu šī dokumenta aktuālo versiju, apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.

3.4 Ekspluatācijas dati

Visa dati tiek saglabāti termostatā, patēriņa dati netiek saglabāti ārējā serverī vai internetā. Tas aizsargā jūsu privātumu.

Papildu informācija par tiesiskajiem aspektiem un datu aizsardzības noteikumiem ir atrodami ražotāja tīmekļa vietnē.

Ja termostats ir atvienots, dati par attiecīgo dienu netiek saglabāti.

3.5 Datu savienojums

- Termostatam nepieciešams Wi-Fi savienojums ar maršrutētāju.
 - Termostats atbalsta atvērtus Wi-Fi savienojumus un WEP 128, WPA un WPA2 protokolu šifrētus Wi-Fi savienojumus.
 - WPA2 ir visdrošākais protokols, tāpēc tam tiek dota priekšroka.
- Termostatam laika noregulēšana iespējama caur ārējo serveri. Ja termostats ar šo serveri savienojumu vēl nav izveidojis, termostatu var darbināt tikai manuāli. Izveidojot savienojumu ar ārējo serveri, termostatam tiek noregulēts pareizs laiks.
- Visa veida izmaksas par platjoslas interneta savienojumu un viedierīču izmantošanu ir lietotāja atbildība.
- Izmantojamās funkcijas nosaka pievienotā apkures katla tips. Ražotāja tīmekļa vietnē ir uzskaitītas atsevišķajiem katliem pieejamās funkcijas.

3.6 Noderīgi padomi

Palīdzības videoklipus skat. termostata lietotnē:


- info>palīdzība>video
 - info>palīdzība>biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)
- vai apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.

3.7 Skārienjutīgais ekrāns

3.7.1 Distances sensors

Distances sensors nosaka klātbūtni skārienjutīgā ekrāna priekšā. Tas izraisa skārienjutīgā ekrāna izgaismošanos. Ja nekas netiek noteikts, skārienjutīgais ekrāns pēc briža automātiski nodzīest. Ja noteikšana ilgst vairāk par 5 minūtēm, skārienjutīgais ekrāns automātiski nodzīest. Pēc tam skārienjutīgo ekrānu atkal var aktivizēt tikai pieskaroties.

3.7.2 Skārienjutīgā ekrāna pārskats

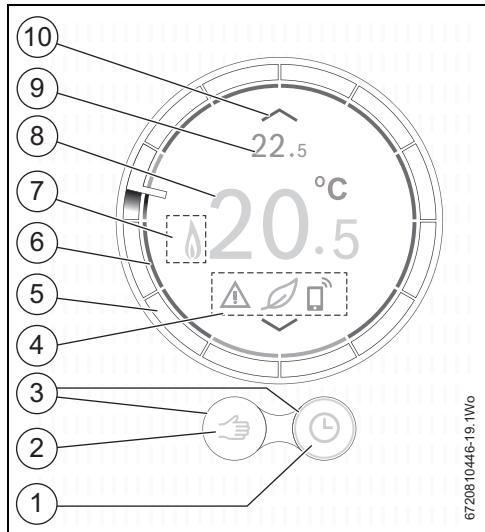

2. Att. Skārienjutīgā ekrāna pārskats

Nr.	Simbols	Apraksts
1	(L)	Laika programma
	(L*)	Pašapmācoša laika programma (www.bosch.com/thermostat)
	ok	Apstiprina izvēli
	!	Aktivizēta brīvdienu programma
	○	Aktivizēta svētdienas iespēja
	Wi-Fi	Wi-Fi
2	👉	Manuālais režims
	⟳	Atpakaļ (atjaunot iepriekšējo rādījumu/funkciju)

2. Tab. Simbolu apraksts

Nr.	Simbols	Apraksts
3	○	Aktivizēta funkcija
	○	Pasīva funkcija
4	🌐 ✗	Nav savienojuma ar interneta serveri
	📶 ✗	Nav Wi-Fi savienojuma
	📱	Nav savienojuma ar apkures katlu
	🌿	Eco rādījums; noregulētā temperatūra ir zemāka par vidējo izmērīto.
	🔧	Apkopes jautājums; informatīvs brīdinājums
	⚠	Klūme
	📱	Pēdējās izmaiņas veiktas, izmantojot lietotni, vai uztvera klātbūtne.
5	🕒	Laika gredzens: gredzens ir sadalīts stundas garuma posmos ar reālā laika rādījumu. Laika programmas darbībai var sekot iekšējā gredzenā. Laika posma krāsa parāda laika programmas norisi: <ul style="list-style-type: none"> Sarkana krāsa norāda, ka laika programmai noregulētā temperatūra ir augstāka nekā iepriekšējā laika posmā Zilā krāsa norāda, ka laika programmai noregulētā temperatūra ir zemāka nekā iepriekšējā laika posmā.
6	🕒	Laika programmas temperatūras rādījums, klūmes gadījumā gredzens ir oranžā krāsā.
7	⌚	KŪ sagatavošana aktivizēta; redzama ar apkures laikā.
	🔥	Apkures katlis darbojas
8	20.5 °C	Izmērīta telpas temperatūra
9	22.5 °C	Noregulētā telpas temperatūra; redzama tikai tad, ja atšķiras no izmērītās temperatūras.
10	↑↑↑	Palielināt noregulēto temperatūru
	↓↓↓	Pazemināt noregulēto temperatūru

2. Tab. Simbolu apraksts

4 Instalācijai

4.1 Sākotnējā pārbaude


- Pirms instalācijai pārbaudiet, vai apkures katls un termostats ir saderīgi.

Ražotāja timekļa vietnē ir saraksts ar savietojamajiem katliem.


Montāžas prasības:

- Dividzīslu EMS BUS savienojums starp apkures katlu un termostatu.
- Piekļuve platjoslas internetam caur Wi-Fi 802.11 b/g, ja izmanto lietotni un internetu.

4.2 Instalācijai vietas izvēle

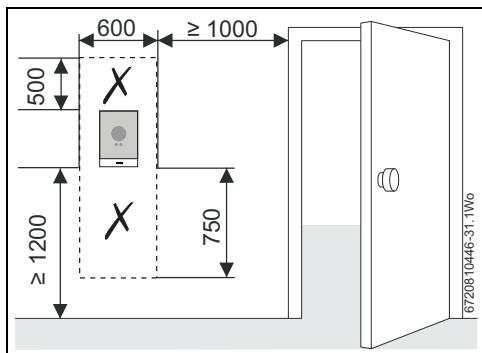


3. Att. Termostata instalācijai - nepieciešamā brīvā platība

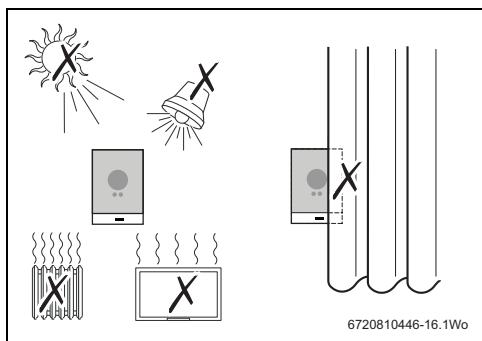


4. Att. Termostata instalācijai nosacījumi

4.3 Instalācija pie sienas

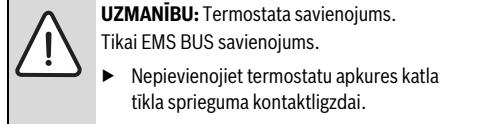


Montāžas plati var stiprināt tieši pie sienas, piemēram, iepriekšējā termostata vietā.

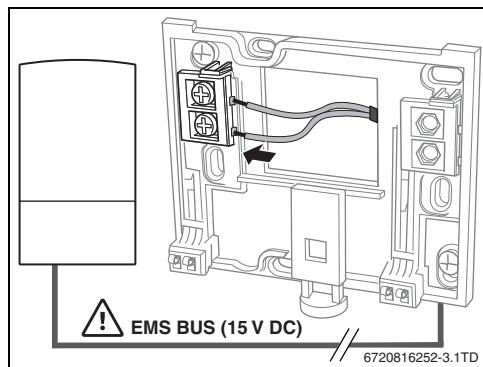

5. Att. Montāžas plates pievienošana

4.4 Pievienošana apkures katlam

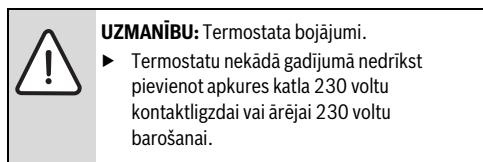

i Termostats jāsavieno tikai ar apkures katla EMS BUS gala savienotāju, kas apzīmēts vai nu ar **B** vai **EMS**.

i **Ja nomaināt esošos regulatorus:**


- Atvienojiet elektroinstalāciju no apkures katla barošanas pieslēguma spailēm L_S un L_R un nodrošiniet savienojumu starp L_S un L_R spailēm.

Lai novērstu jebkādus elektrotikla traucējumus, EMS kabelim jāatrodas vismaz 100 mm tālumā no citiem barošanas kabeljiem.

EMS pievienojumos polaritāte nav svarīga.


4.5 Termostata piestiprināšana/noņemšana

Piestiprināšana

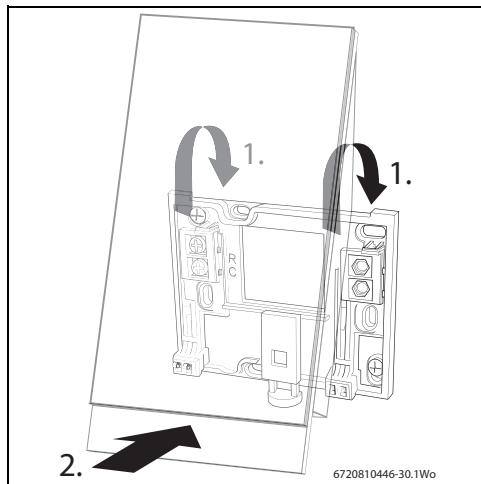

6. Att. Termostata piestiprināšana

Noņemšana

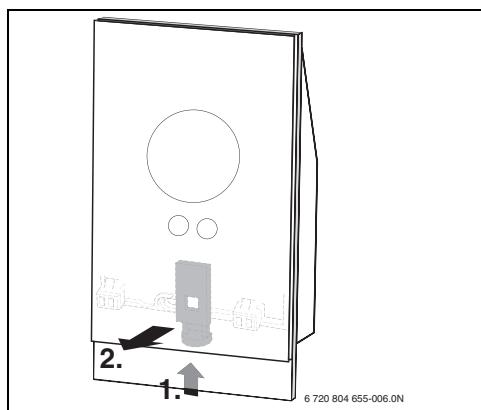

7. Att. Termostata noņemšana

4.6 Pirmreizēja lietošana

4.6.1 Termostata programmatūras atjauninājumi

Programmatūra tiek atjaunota automātiski, izmantojot interneta savienojumu. Iegādes brīdi termostatā var nebūt instalēta jaunākā programmatūra, tāpēc, iespējams, nebūs pieejama lietotnes funkcionalitāte pilnā apjomā. Instalētās programmatūras versiju iespējams pārbaudīt ekrāna tīrišanas laikā (→ 7.1. nodaļa, 29. lpp.).


4.6.2 Termostata ekspluatācijas uzsākšana

- Ieslēdziet apkures katlu, tas nodrošina termostata barošanu.

- Noņemiet ekrāna plastmasas aizsargu.

Termostats un apkures katls automātiski izveidos savienojumu:

- Savienošanas fazē ekrānā redzama apkures katla, Wi-Fi un interneta savienojuma pictogramma.
- Termostats izveido savienojumu ar apkures katlu (parādīts ar kāsīti [2] blakus apkures katla savienojuma pictogrammai [1]).

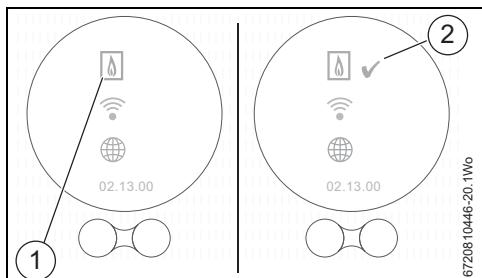

8. Att. Savienojums ar apkures katlu


- Savienojums ar apkures katlu ir izveidots.

4.6.3 Savienojums ar Wi-Fi tīklu un internetu



Termostats var savienoties tikai ar „atklātiem“ tīkliem. Ja termostats jāsavieno ar „slēptu tīklu“, tas vispirms jāpadara „atklāts“. Pēc savienojuma izveidošanas attiecīgo tīklu atkal var pārveidot par „slēpto“.

- Pēc savienojuma ar apkures katlu termostats automātiski meklēs Wi-Fi tīklus [1].
- Tiek parādīta Wi-Fi tīklu pieejamība [2].

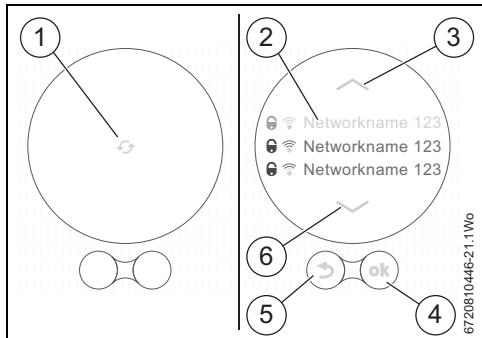

9. Att. Wi-Fi tīkla izvēle

Dispļejā [2] tiek rādīti atrastie Wi-Fi tīkli.

- Izvēlieties nepieciešamo Wi-Fi tīklu.


Ja Wi-Fi tīklu aizsargā parole:

- Ievadiet paroli, ja Wi-Fi tīklu aizsargā parole. Savienošana un sinhronizācija var ilgt noteiktu laiku.



Termostats izmanto standarta Wi-Fi protokolu, Wi-Fi maršrutētāja parolei neizmantojet nekāda veida \$ simbolus.

- Ja nepieciešams, izdzēsiet maršrutētāja parolē \$ simbolus.

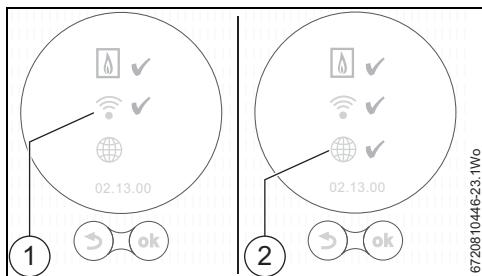

10. Att. Savienojums ar Wi-Fi tīklu un internetu


Ja nepieciešamais Wi-Fi tīkls nav atrasts:

- Pies piediet „atpakaļ“ taustiņu (→ 9. att., [5]), lai noregulētu termostatu autonomā režīmā. Tagad temperatūru ekrānā var noregulēt tīkla manuāli.
- Savienojums ar lietotni vai termostata tīmekļa vietni nav iespējams.
- Pies piediet ☺ taustiņu (→ 9. att., [4]), lai meklētu vēlreiz.




Skat. nodaļu 7.3.3, 30. lpp. par savienojuma problēmas iespējamiem risinājumiem.

Savienojums ar internetu

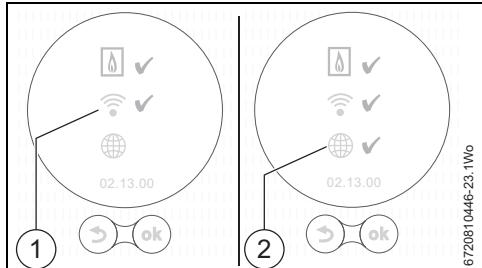

11. Att. Savienojums ar Wi-Fi tīklu un internetu

- Ja visi savienojumi ir veikti, dati tiek sinhronizēti.
- Dispļejā būs redzami sākotnējie rādījumi.

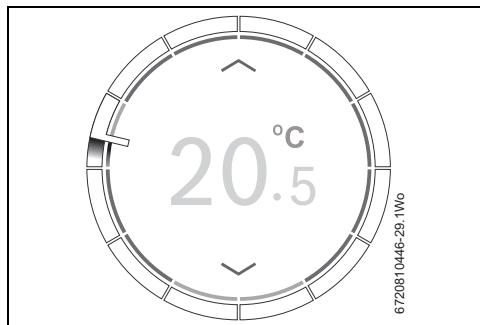

12. Att. Sākotnējie rādījumi


- Lejupielādējiet termostata lietotni savā viedierīcē no:
 -
 -
- Izveidojiet savienojumu ar termostatu no savas viedierices.
- Pierēģistrējiet lietotni termostata tīmekļa vietnē.
- Ievadiet unikālo piekļuves kodu (→ uzlīmi pirmajā lapā).
- Pēc izvēles ievadiet personisko paroli un pierakstiet to lietošanas instrukcijas pirmajā lapā.

5 Ekspluatācija

Skārienjutīgais ekrāns paredzēts ierobežotam skaitam manuālo darbību, visām pārējām darbībām un programmēšanai jāizmanto jūsu viedierīces lietotne.

5.1 Centrālapkure


5.1.1 Temperatūras noregulējumu maiņa

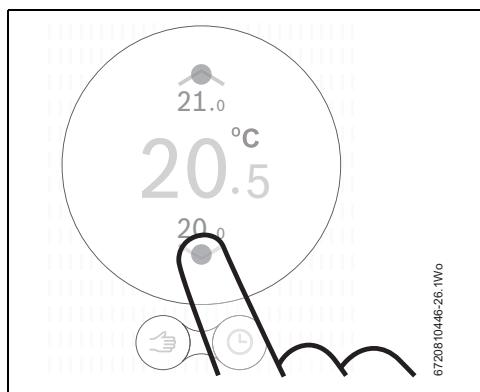

13. Att. Viegli uzsīriet

5.1.2 Manuālais režīms/laika programma

Laika programmu var noregulēt tikai ar jūsu viedierices lietotni.

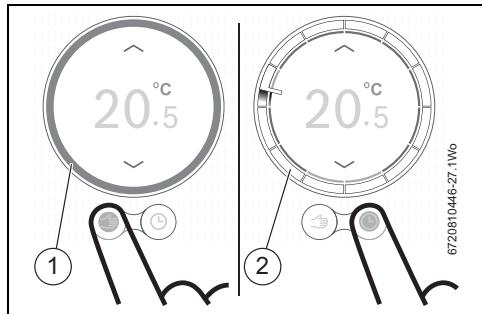

14. Att. Manuālā režīmu/laika programmas izvēle

- [1] Manuālā režīma gredzens
- [2] Laika režīma gredzens

► Šīs piespiediet manuālā režīma vai laika programmas taustiņu, lai pārslēgtos starp šim funkcijām.

5.2 Karstais ūdens


5.2.1 Kombinētās iekārtas

Izjāaktivizē apkures katla iepriekšējas uzsildīšanas funkcija, lai termostats varētu regulēt karstā ūdens sagatavošanu.

Informāciju par kombinētās iekārtas iepriekšējas uzsildīšanas funkcijas aktivizēšanu, t.i., ECO funkcijas izslēgšanu, skat. kombinētās iekārtas lietotāja rokasgrāmatā.


Kombinētajām iekārtām karstā ūdens rādījumi pieejami tikai tad, ja lietotnē esat aktivizējis karstā ūdens regulēšanu.

5.2.2 Īslaicīga KŪ laika programmas regulēšana

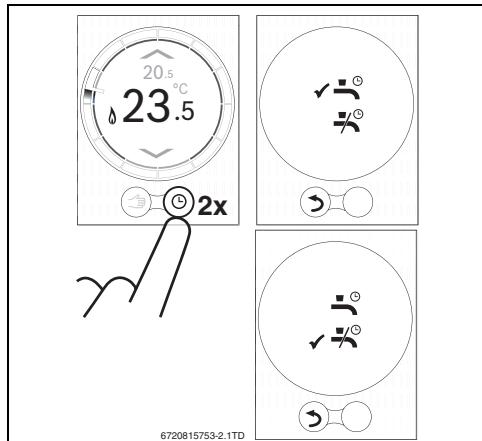

15. Att. Karstā ūdens rādījumi

5.2.3 Nemainīga KŪ noregulēšana uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS

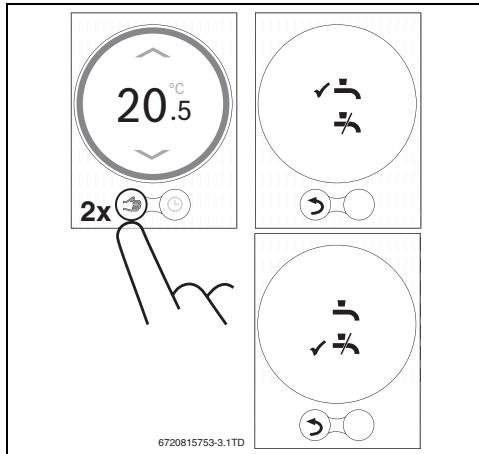

16. Att. Nemainīgi IESLĒGTS vai IZSLĒGTS

5.3 Citas funkcijas un laika programmas noregulēšana

Ar lietotni

Ar lietotni var izmantot dažādas funkcijas un mainīt centrālapkures un KŪ laika programmu.

Ražotāja tīmekļa vietnē ir atrodami atsevišķi lietderīgi video, kas palīdzēs apgūt lietotnes iespējas. Šie videoieraksti pieejami arī caur lietotnes „Info“ lapu.

Tiešsaistē

Atkarībā no apkures katla modeļa lietotnē ir pieejama virkne dažādu funkciju.

Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējet ražotāja tīmekļa vietni.


6 Tehniskie dati

Apraksts	Mērvienība	Vērtība
Sprieguma padeve	V DC	14,3 līdz 16,0
Patēriņš (maks.)	W	0,9
Izmēri (G x Pl x A)	mm	100 x 145 x 27
Svars	g	250
Pielaujamā darba temp.	°C	0 līdz 45
Pielaujamais relatīvais mitrums	%	10 līdz 90
Savienojums (Wi-Fi)		802.11b/g

3. Tab. Tehniskie dati

7 Apkope un klēmju novēršana

7.1 Skārienjutīgā ekrāna tīrišana

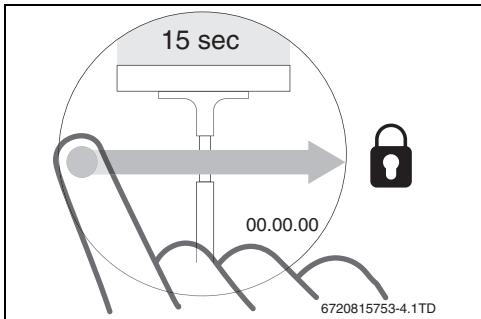

17. Att. Skārienjutīgā ekrāna aizsardzība

- ▶ 15 sekunžu laikā notiriet skārienjutīgo ekrānu ar tīru, sausu drānu.

7.2 Wi-Fi tīkla maiņa vai jauna tīkla parole

Lai pievienotu termostatu jaunā Wi-Fi tīklā vai ja esošajam tīklam ir jauna parole:

- ▶ Atestatiet termostatu (→ 7.3.2. nodaļa).
- ▶ Veiciet Wi-Fi tīkla noregulēšanas darbības (→ 4.6.3. nodaļa).

7.3 Klēmju novēršana



Klēmju paziņojumi no apkures katla ir redzami displejā un no termostata tiek automātiski nosūtīti uz lietotni.

7.3.1 Pēc elektropadeves pārtraukuma

Elektropadeves pārtraukuma laikā visi noregulējumi tiek saglabāti. Pēc savienojuma atjaunošanas ar Wi-Fi tīklu, noregulējumi tieks sinhronizēti ar ārējo serveri.

- ▶ Pārbaudiet datuma un laika noregulējumu

Ja savienojumu ar Wi-Fi tīklu izveidot **nevar**, datuma un laika noregulējumus var piemērot, izmantojot tiešo Wi-Fi savienojumu ar viedierīces lietotni. Datums un laiks tiek sinhronizēti automātiski.

7.3.2 Termostata atiestatīšana


Ja termostats vairs nedarbojas pareizi, to uz brīdi var atvienot no montāžas plates un pēc tam atkal piestiprināt (→ 7. att., 26. lpp.).

Ja tas nelidz, tad pie sienas piestiprinātam termostatam dažas sekundes turiet piespiestu atiestatīšanas taustiņu (→ 18. att.), lai novērstu klēmi. Ja klēme atkārtojas, sazinieties ar montieri vai Bosch Grupas servisa centra darbiniekiem.



Atestatiet!

Atestatīšanas taustiņa pielietošana izdzēš visus personīgos noregulējumus un Wi-Fi savienojums jāveido no jauna.

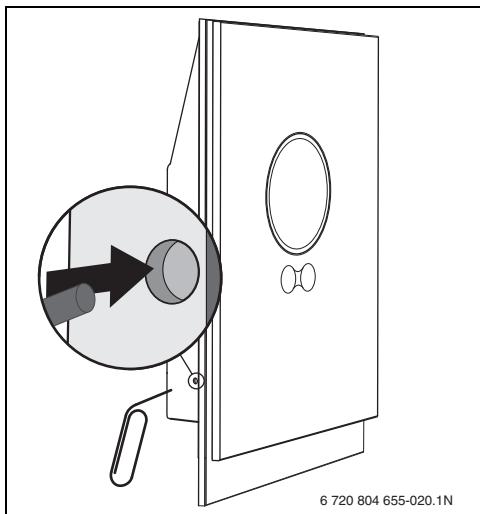

18. Att. Atestatīt

7.3.3 Kļūmju novēršana

Skatiet ražotāja tīmekļa vietnē biežāk uzdotos jautājumus.

Klūme	Risinājums
Nav Wi-Fi savienojuma	Iespējams, Wi-Fi signāls no Wi-Fi maršrutētāja nav pietiekoši stiprs. Uzstādiet Wi-Fi retranslatoru.
Wi-Fi tīkls nav atrasts	Iespējams, Wi-Fi maršrutētājam ieslēgta slēpšanas funkcija vai izslēgta apraides funkcija (pārraida SSID). Īslaicīgi izslēdziet slēpšanas funkciju vai ieslēdziet apraides funkciju.
Dispļejs nenodzīst	 Wi-Fi tīkls, iespējams, aizsargāts ar „WEP64” protokolu. Šis protokols netiek atbalstīts. Mainiet maršrutētāja drošības protokolu.
IP adrese	Maršrutētājs vēl nav piešķiris IP adresi. Tas var ilgt noteiktu laiku. Var būt nepieciešams maršrutētāja piešķirt IP adresi manuāli (→ maršrutētāja instrukcija).
Instalēts jauns maršrutētājs vai Wi-Fi tīkls	Noņemiet termostatu no montāžas plates, uzgaidiet 10 sekundes un pēc tam atkal piestipriniet termostatu montāžas platei. Dispļejā tiek parādīti visi atrastie Wi-Fi tīkli (→ nodaļa 4.6.3).
Termostats nerāda laika gredzenu	Zudis savienojums ar serveri. Uzgaidiet, līdz savienojums tiek atjaunots.
Nav sērijas numura un piekļuves koda	Gan sērijas numurs, gan piekļuves kods norādīti uzlīmē lietošanas instrukcijas pirmajā lapā, kā arī uz uzlīmes termostata aizmugurē. Ja reģistrācijai tiek izmantota lietotne, sērijas numuru un piekļuves kodu var apskatīt lietotnē, „Info” izvēlnē atverot apakšizvēlni „produkta informācija”. Ja sērijas numuru un piekļuves kodu nevar atrast, sazinieties ar montieri / Bosch Grupas servisa centru.
Lietotne nesavienojas ar termostatu	Vai termostats ir pieslēgts internetam (→ nodaļa 4.6.3)? Vai sērijas numurs un piekļuves kods ievadīti pareizi? Nēmiet vērā, ka tie ir reģistrēti. Savienojuma izveidē, iespējams, ir aizkave. Uzgaidiet dažas minūtes.
Skārienjutīgais ekrāns bloķēts, taimeris veic laika atskaitī	Horizontāls vēziens pār displeju padara skārienjutīgo ekrānu neaktivu. Skārienjutīgais ekrāns tiek bloķēts 15 sekundes, lai to varētu notīrt. Skārienjutīgais ekrāns var būt bloķēts lietotnē, pārbaudiet lietotni un atbloķējiet, ja nepieciešams.
Uzrādītā temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema	Lietotnē uzrādīto temperatūru var kalibrēt. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet ražotāja tīmekļa vietni.
Skārienjutīgais ekrāns neizgaismojas	Ja noteikšana ilgst vairāk par 5 minūtēm, skārienjutīgais ekrāns automātiski nodzīst. Pēc tam skārienjutīgo ekrānu atkal var aktivizēt tikai pieskaroties.
 Ekrānā redzams simbols	Nav savienojuma ar interneta serveri, uzgaidiet līdz savienojums ar interneta serveri tiek automātiski atjaunots. Apkures katlu var regulēt manuāli, laika programma nav pieejama.
Parolē ir \$ simboli	Termostats izmanto standarta Wi-Fi protokolu, tāpēc Wi-Fi maršrutētāja parolei neizmantojiet \$ simbolus. Izdzēsiet maršrutētāja parolē \$ simbolus.
 paliek izgaismots	Simbols pazūd, mainot temperatūru displejā vai sasniedzot nākamo pārslēgšanās punktu laika programmas režīmā.
Lietotne nefunkcionē pilnā apjomā.	Iegādes brīdi termostatā var nebūt instalēta jaunākā programmatūra, tāpēc, iespējams, nebūs pieejama lietotnes funkcionalitāte pilnā apjomā. Programmatūra tiek atjaunota automātiski, tas var ilgt dažas dienas.
 Ekrānā redzams simbols	Norāda uz kādu no šiem ziņojumiem: atkārtotas aizdedzināšanas mēģinājumi, apkures katls nosūta apkopes ziņojumu. Tas saistīts ar informatīvo signālu. Apkures katls darbojas normāli.
Termostats nav saņēmis programmatūras atjauninājumus	Programmatūra tiek atjaunināta automātiski un tam nepieciešams nepārtrauks interneta savienojums. Ja maršrutētājs vienmēr nav ieslēgts, atjauninājumus var nesaņemt.

4. Tab. Kļūmju novēršanas saraksts

8 Energoefektivitātes klase

Tabulā sniegtie dati nepieciešami, lai izpildītu sistēmas iesaiņojuma etiketei un sekojoši arī Ekodizaina (ErP) sistēmas datu uzlīmei izvirzītās prasības enerģiju patērienošiem ražojumiem. Ekodizaina markējuma prasības stājas spēkā ar 2015. gada 26. septembrī.

Piegādātājs	Modelis	Energoefektivitātes klase	Termostata funkcija un energoefektivitātes apraksts	Papildu sezonālais telpu apsildes lietderības koeficiente pieaugums
Bosch Grupa	CT 100	V	Slodzes kompensācija (rūpnicas noregulējums IESLĒGTS) Modulējošs telpas termostats, izmantošanai ar modulējošiem siltuma ražotājiem: elektronisks telpas termostats, kas maina siltuma ražotāja turpgaitas temperatūru atbilstoši izmēritās telpas temperatūras novirzēm no telpas termostata iestatījuma. Regulēšana notiek, modulējot siltuma ražotāja jaudu.	+3%
Bosch Grupa	CT 100	VI	Āra temperatūras kompensācija Āra temperatūras kompensators un telpas sensors, izmantošanai ar modulējošiem siltuma ražotājiem: siltuma ražotāja turpgaitas temperatūras regulēšana, kas maina siltuma ražotāja turpgaitas temperatūru atkaribā no dominējošās āra temperatūras un izvēlētās āra temperatūras kompensešanas raksturliknes. Telpas temperatūras sensors pārrauga telpas temperatūru un regulē kompensācijas raksturliknes paralēlu nobūdišanu, lai uzlabotu telpas komforta līmeni. Regulēšana notiek, modulējot siltuma ražotāja jaudu.	+4%

5. Tab.

Содержание

1 Пояснения символов и указания по технике безопасности	105
1.1 Пояснения условных обозначений	105
1.2 Указания по безопасности	105
2 Охрана окружающей среды/утилизация	106
3 Информация об изделии	106
3.1 Стандартный комплект поставки	106
3.2 Условия гарантии	106
3.3 Версия программного обеспечения	106
3.4 Эксплуатационные данные	106
3.5 Обмен данными	107
3.6 Полезные советы	107
3.7 Сенсорный экран	107
3.7.1 Распознавание присутствия	107
3.7.2 Общий вид сенсорного экрана	107
4 Монтаж	108
4.1 Предварительный контрольный осмотр	108
4.2 Место монтажа	108
4.3 Монтаж настенной монтажной присоединительной панели	109
4.4 Подключение котла	109
4.5 Установка и снятие регулятора	109
4.6 Первое включение	109
4.6.1 Обновление программного обеспечения регулятора	109
4.6.2 Включение регулятора	110
4.6.3 Подключение к сети Wi-Fi и Интернету	110
5 Эксплуатация	111
5.1 Отопление	111
5.1.1 Изменение заданной температуры	111
5.1.2 Ручной режим/программа работы по времени	111
5.2 Горячее водоснабжение	112
5.2.1 Двухконтурные теплогенераторы	112
5.2.2 Регулировка программы ГВС в зависимости от времени суток	112
5.2.3 Активация и деактивация функции ГВС	112
5.3 Другие функции и настройки программы работы по времени	112
6 Технические характеристики	113
7 Техническое обслуживание и устранение неисправностей	113
7.1 Очистка сенсорного экрана	113
7.2 Смена сети Wi-Fi или изменение пароля сети	113
7.3 Устранение неисправностей	113
7.3.1 После отключения электроэнергии	113
7.3.2 Reset регулятора	113
7.3.3 Устранение неисправностей	114
8 Класс устройства согласно директиве на оборудование, потребляющее энергию (ErP)	116

1 Пояснения символов и указания по технике безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения



Предупреждения обозначены в тексте восклицательным знаком в треугольнике. Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает возможность получения тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.
- **ОПАСНО** означает получение тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведенным здесь знаком.

Другие знаки

Знак Значение

- | Знак | Значение |
|------|-------------------------------------|
| ► | Действие |
| → | Ссылка на другое место в инструкции |
| • | Перечисление/список |
| - | Перечисление/список (2-ой уровень) |

Таб. 1

1.2 Указания по безопасности

Регулятор предназначен для регулировки параметров бытового котла.

- Запрещается снимать регулятор.
- Не устанавливайте регулятор в помещениях с высокими температурами, а также во влажных и пыльных помещениях.
- Во избежание коротких замыканий или повреждения регулятора во время его очистки не используйте воду или чистящие вещества (→ раздел 7.1).
- Перед монтажом регулятора отключите котел от сетевого напряжения.

2 Охрана окружающей среды/ утилизация

Охрана окружающей среды является основным принципом предприятий концерна Bosch. Качество продукции, рентабельность и охрана окружающей среды являются для нас равными по приоритетности целями. Законы и предписания по охране окружающей среды строго соблюдаются. Для охраны окружающей среды мы используем наилучшие технические средства и материалы с учетом экономических аспектов.

Упаковка

Мы принимаем участие во внутригосударственных системах утилизации упаковок, которые обеспечивают оптимальный замкнутый цикл использования материалов. Все применяемые нами упаковочные материалы являются экологически безвредными и многократно используемыми.

Отслужившее свой срок электрическое и электронное оборудование



Непригодные к применению электрическое и электронное оборудование нужно собирать отдельно и отправлять на экологичную переработку (Европейская директива об отслужившем свой срок электрическом и электронном оборудовании).

Пользуйтесь для утилизации национальными системами возврата и сбора электрического и электронного оборудования.

3 Информация об изделии

3.1 Стандартный комплект поставки

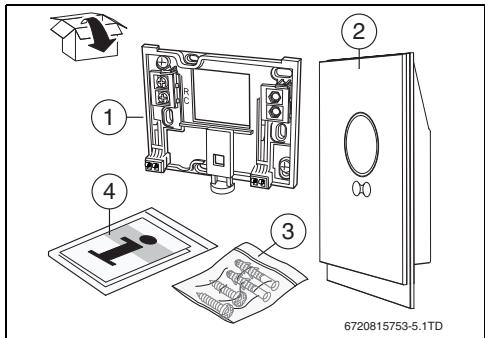


Рис. 1 Стандартный комплект поставки

[1] Монтажная присоединительная панель для настенного монтажа

- [2] Регулятор
- [3] Пакет – винты (2 ×) и дюбеля (2 ×)
- [4] Инструкция по монтажу/эксплуатации

3.2 Условия гарантии

Наданное изделие распространяется стандартная гарантия производителя продолжительностью 2 года. В мобильном приложении приводится ссылка на систему онлайн-регистрации.

3.3 Версия программного обеспечения

Новые обновления программного обеспечения отправляются удаленно. После обновления программного обеспечения расположение элементов на сенсорном экране может отличаться от расположения, приведенного в настоящей инструкции по эксплуатации. Версия установленного программного обеспечения отображается на экране, когда экран заблокирован для очистки.

О действующей версии этого документа см. на сайте изготовителя.

3.4 Эксплуатационные данные

Все данные сохранены в регуляторе; данные о потребителе не сохраняются на внешнем сервере или в Интернете. Это обеспечивает защиту ваших персональных данных.

Дальнейшая информация по правовым вопросам и защите данных приведена на сайте изготовителя.

Если этот период отключен, данные за этот период.

3.5 Обмен данными

- Для данного регулятора требуется Wi-Fi-подключение к маршрутизатору.
 - Регулятор поддерживает открытые Wi-Fi-соединения, а также Wi-Fi-соединения, защищенные с помощью протоколов WEP 128, WPA и WPA2.
 - Протокол WPA2 является наиболее безопасным и поэтому имеет приоритет.
- Настройку времени регулятора можно установить с помощью сервера точного времени. Если соединение между регулятором и этим сервером еще не установлено, управлять регулятором можно только в ручном режиме. После установления соединения с внешним регулятором осуществляется настройка времени регулятора.
- Установка широкополосного интернет-соединения и интеллектуальных устройств входит в сферу ответственности заказчика.
- Набор доступных функций зависит от типа подключенного котла. На сайте изготовителя приведены функции отдельных котлов.

3.6 Полезные советы

Справочные видеоматериалы доступны в мобильном приложении регулятора:

- info>help>videos (Информация>Справка>Видео)
- info>help>frequently asked questions (FAQ) (Информация>Справка>Часто задаваемые вопросы)

или посетите сайт изготовителя.

3.7 Сенсорный экран

3.7.1 Распознавание присутствия

Датчик присутствия предназначен для определения присутствия оператора вблизи сенсорного экрана.

При этом сенсорный экран включается. При отсутствии распознавания через некоторое время сенсорный экран автоматически выключается. Если датчик определяет присутствие в течение более чем 5 минут, сенсорный экран автоматически выключается. После этого для его активации необходимо снова прикоснуться к экрану.

3.7.2 Общий вид сенсорного экрана

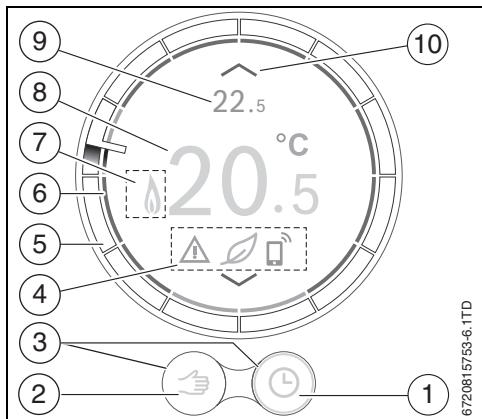


Рис. 2 Общий вид сенсорного экрана

Но- мер	Символ	Описание
	ok	Подтверждение выбора
	กระเป	Активна программа «Отпуск»
	○	Активна функция воскресенья
	Wi-Fi	Wi-Fi
2	рук	Ручной режим
	逆转	Назад (возврат к предыдущему экрану/функции)
3	○	Активная функция
	○	Неактивная функция
4	нет	Отсутствует соединение с интернет-сервером
	нет Wi-Fi	Отсутствует Wi-Fi-соединение
	кот	Котел не подключен
	лист	Индикация экологичного режима; установленная температура ниже среднего измеренного значения.
	шест	Сервисный вопрос; информационное оповещение
	ошибка	Ошибка
	телефон	Последнее изменение с помощью мобильного приложения или обнаружение присутствия.

Таб. 2 Описание символов

Но- мер	Символ	Описание
1	(L)	Программа работы по времени
	(L)★	Самообучающаяся программа работы по времени

Таб. 2 Описание символов

Но- мер	Символ	Описание
5	🕒	<p>Кольцевая шкала времени: шкала делится на блоки продолжительностью по одному часу каждый с указанием текущего времени.</p> <p>Действия программы работы по времени отображаются внутри шкалы. Цвет временного блока указывает на действие, выполняемое программой работы по времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Красный цвет означает, что температура, установленная в программе работы по времени, превышает температуру предыдущего временного блока • синий цвет означает, что температура, установленная в программе работы по времени, ниже температуры предыдущего временного блока.
6	🕒	Отображение температуры в программе работы по времени; при возникновении ошибки шкала становится оранжевой.
7	▶️🕒	Активирован режим горячего водоснабжения; также отображается во время нагрева котла.
	🔥	Котел в рабочем режиме
8	20.5	Измеренная температура в помещении
9	22.5	Заданная температура в помещении; отображается только при наличии разницы с измеренной температурой.
10	▲	Повышение заданной температуры
	▼	Понижение заданной температуры

Таб. 2 Описание символов

4 Монтаж

4.1 Предварительный контрольный осмотр

- Перед началом монтажа убедитесь в совместимости котла и регулятора.

На сайте изготовителя имеется список совместимых котлов.

Требования к установке:

- 2-проводное соединение котла и термостата на базе шины EMS.

- Широкополосный доступ к Интернету посредством Wi-Fi-соединения 802.11 b/g, если используются функции мобильного приложения и подключение к Интернету.

4.2 Место монтажа

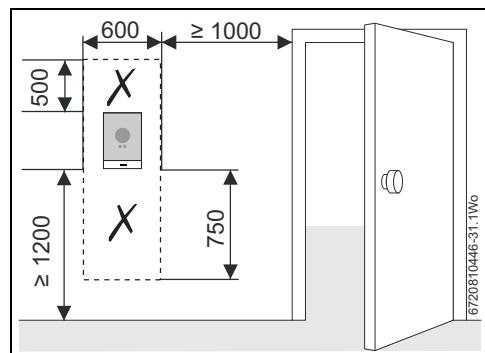


Рис. 3 Размещение регулятора внутри помещения

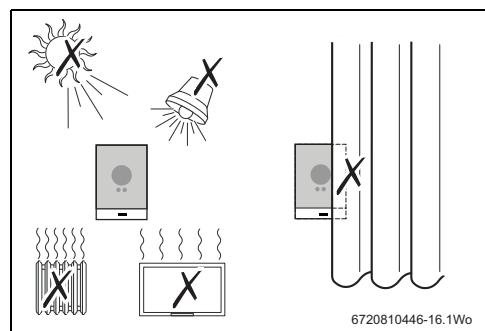


Рис. 4 Условия монтажа регулятора

4.3 Монтаж настенной монтажной присоединительной панели



ВНИМАНИЕ: Подключение регулятора.
Только для соединения через шину EMS.

- Не подключайте регулятор к сетевому напряжению котла.

Настенную монтажную присоединительную панель можно установить непосредственно на стену, например на место старого термостата.

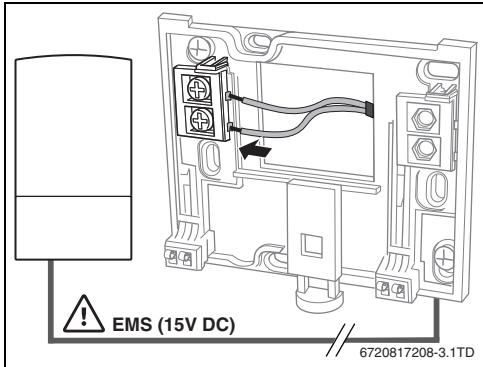


Рис. 5 Подключение настенной панели

4.4 Подключение котла



ВНИМАНИЕ: Повреждение регулятора.

- Запрещается подключать Регулятора к сети питания котла напряжением 230 В или к внешнему источнику питания напряжением 230 В.



Регулятор следует подключать только к шине EMS котла с помощью разъема, обозначенного символами **BB** или



При замене существующих органов управления:

- Отключите питающий кабель котла от клемм питания L_S и L_R установите перемычку между клеммами L_S и L_R .

Чтобы исключить помехи от питающей сети, располагайте кабель шины EMS на расстоянии не менее 100 мм от питающих кабелей.

Полярность соединений EMS не имеет значения.

4.5 Установка и снятие регулятора

Установка

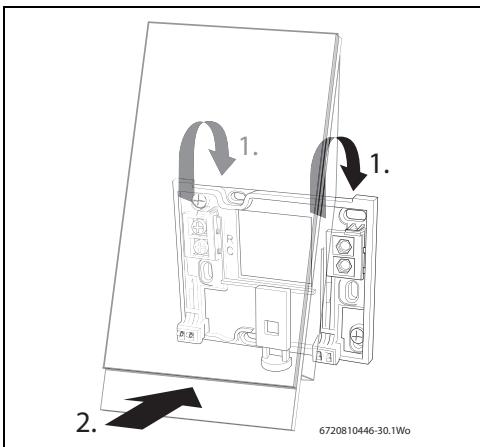


Рис. 6 Установка регулятора

Снятие

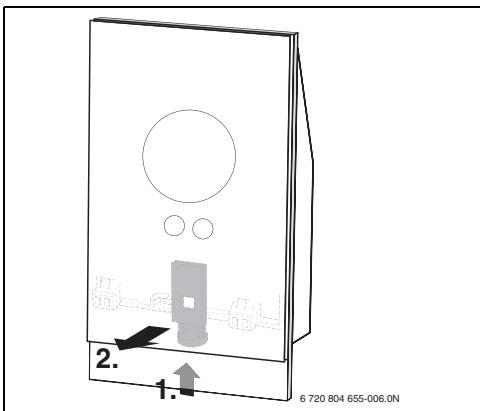


Рис. 7 Снятие терmostата

4.6 Первое включение

4.6.1 Обновление программного обеспечения регулятора

Программное обеспечение обновляется автоматически через интернет-соединение. Новый регулятор может содержать программное обеспечение устаревшей версии, поэтому могут поддерживаться не все функции мобильного приложения. Версия установленного программного обеспечения отображается на экране в режиме очистки (→ раздел 7.1, страница 40).

4.6.2 Включение регулятора

- ▶ Включите котел; при этом включится регулятор.
- ▶ Удалите с экрана пластиковое защитное покрытие.

Между термостатом и котлом автоматически установится соединение:

- Во время соединения на экране отображаются символы котла, Wi-Fi и интернет-соединения.
- Между регулятором и котлом установлено соединение (отображается с помощью флагка [2] рядом со значком котла [1]).

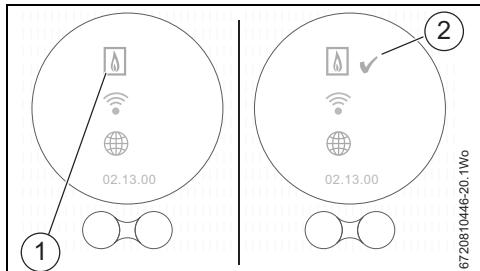


Рис. 8 Соединение с котлом

- Соединение с котлом установлено.

4.6.3 Подключение к сети Wi-Fi и Интернету



Подключение регулятора возможно только к «общедоступным» сетям. Если сеть, к которой необходимо подключить регулятор, является «скрытой», эту сеть следует сделать «общедоступной». После установки соединения соответствующую сеть можно снова «скрыть».

- После установки соединения между котлом и регулятором, последний автоматически начинает поиск сетей Wi-Fi [1].
- Отображаются доступные сети Wi-Fi [2].

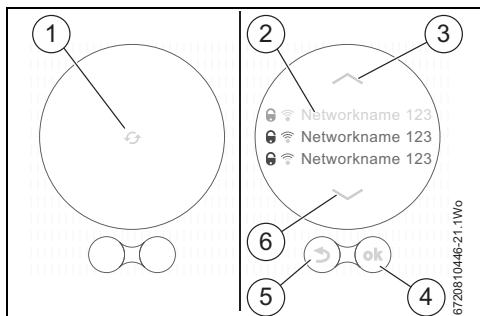


Рис. 9 Выбор сети Wi-Fi

На дисплее [2] отображаются найденные сети Wi-Fi.

- ▶ Выберите нужную сеть Wi-Fi.

Если сеть Wi-Fi защищена паролем:

- ▶ Если сеть Wi-Fi защищена паролем, введите соответствующий пароль. Подключение и синхронизация могут занять некоторое время.



В регуляторе используется стандартный протокол Wi-Fi; в пароле маршрутизатора Wi-Fi не следует использовать символы \$.

- ▶ При необходимости удалите символы \$ из пароля вашего маршрутизатора.

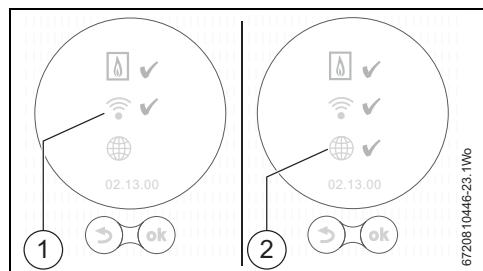


Рис. 10 Подключение к сети Wi-Fi и Интернету

Если нужная сеть Wi-Fi не найдена:

- ▶ Чтобы переключить регулятор в режим "оффлайн", нажмите кнопку «назад» (→ рис. 9, [5]). Теперь температуру можно настроить только вручную с помощью экрана.
- ▶ Соединение с мобильным приложением или веб-сайтом регулятора невозможно.
- ▶ Чтобы снова выполнить поиск, нажмите кнопку (→ рис. 9, [4]).



Возможные решения по устранению проблем при подключении приводятся в разделе 7.3.3 на странице 41.

Подключение к Интернету

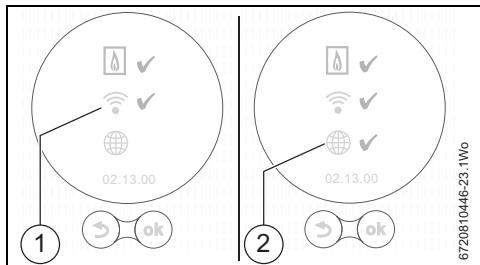


Рис. 11 Подключение к сети Wi-Fi и Интернету

- После установки всех соединений осуществляется синхронизация данных.
- На дисплее отобразится основной экран.

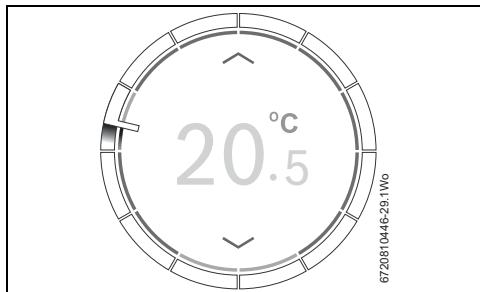


Рис. 12 Основной экран

- Загрузите мобильное приложение регулятора на интеллектуальное устройство можно в следующих онлайн-магазинах:



- Установите соединение между интеллектуальным устройством и регулятором.
- Зарегистрируйте мобильное приложение на веб-сайте регулятора.
- Ведите уникальный код доступа (→ наклейка на первой странице)
- Установите персональный пароль и запишите его на первой странице данной инструкции по эксплуатации.

5 Эксплуатация

Сенсорный экран предназначен для ручного управления системой с ограниченным набором функций; остальные операции и программные функции могут использоваться только с помощью мобильного приложения, установленного на интеллектуальном устройстве.

5.1 Отопление

5.1.1 Изменение заданной температуры

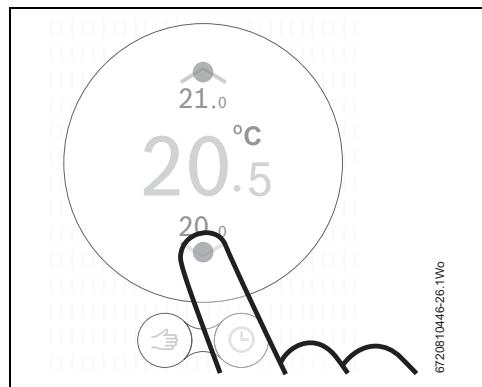


Рис. 13 Прикосновение к экрану

5.1.2 Ручной режим/программа работы по времени

Программу работы по времени можно активировать только с помощью мобильного приложения, установленного на вашем интеллектуальном устройстве.

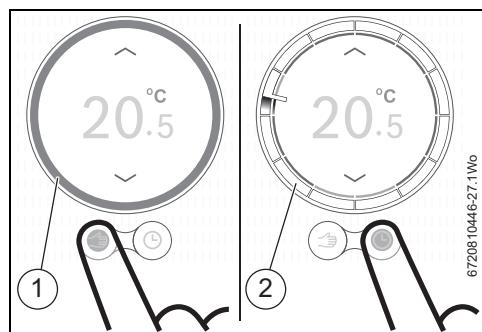


Рис. 14 Выбор ручного режима или программы работы по времени

- [1] Кольцевая шкала ручного режима
- [2] Кольцевая шкала режима времени

- ▶ Переключение между этими функциями осуществляется быстрым нажатием на кнопку ручного режима или программы работы по времени.

5.2 Горячее водоснабжение

5.2.1 Двухконтурные теплогенераторы

Чтобы передать управление горячим водоснабжением регулятору, необходимо активировать функцию предварительного нагрева котла.

Процедура активации функции предварительного нагрева (например, выключение функции ECO) описана в руководстве пользователя для двухконтурных котлов.

При использовании двухконтурных котлов доступ к экрану управления горячим водоснабжением возможен только в том случае, если функция управления горячим водоснабжением активирована в мобильном приложении.

5.2.2 Регулировка программы ГВС в зависимости от времени суток

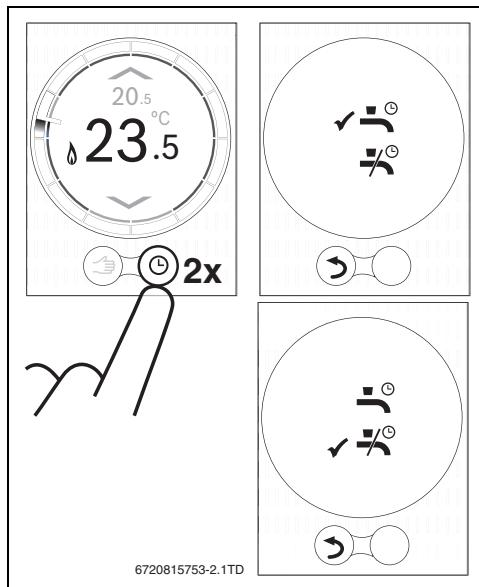


Рис. 15 Экранные меню горячим водоснабжением

5.2.3 Активация и деактивация функции ГВС

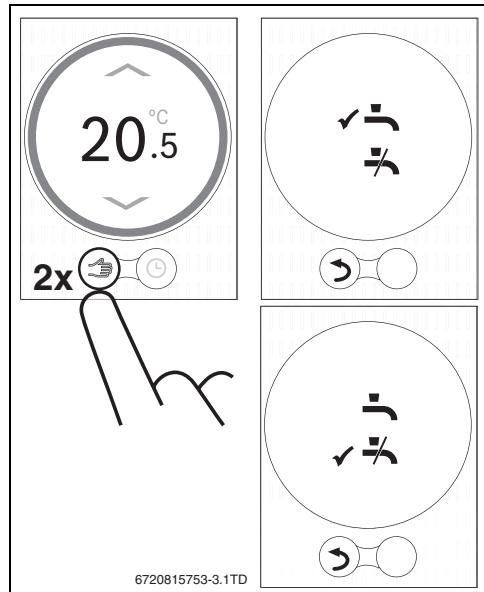


Рис. 16 Постоянно включено или выключено

5.3 Другие функции и настройки программы работы по времени

Использование мобильного приложения

При использовании мобильного приложения доступны различные функции, при этом можно изменять параметры центрального отопления и горячего водоснабжения в программе работы по времени.

На сайте изготовителя имеются полезные видео, которые помогут познакомиться с приложениями.

Эти видеоматериалы также доступны на информационных страницах («Info» (Информация)) мобильного приложения.

Онлайн

В мобильном приложении доступны различные функции, перечень которых варьируется в зависимости от модели котла.

Дальнейшая информация приведена на сайте изготовителя.

6 Технические характеристики

Описание	Единицы	Значение
Напряжение питания	В пост. тока	14,3–16
Потребление (максимум)	Вт	0,9
Размеры (Д x Ш x В)	мм	100 x 145 x 27
Вес	г	250
Допустимая рабочая температура	°C	0–45
Допустимая относительная влажность	%	10–90
Соединение (Wi-Fi)		802.11b/g

Таб. 3 Технические характеристики

7 Техническое обслуживание и устранение неисправностей

7.1 Очистка сенсорного экрана

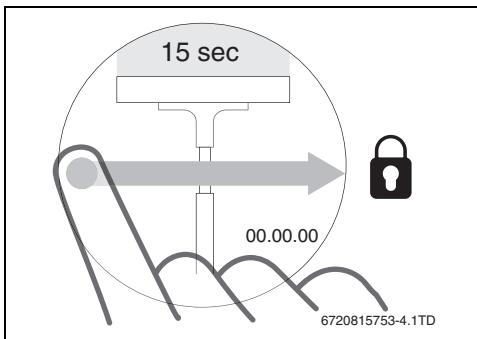


Рис. 17 Защита сенсорного экрана

- ▶ Очистку сенсорного экрана следует производить в течение 15 секунд с помощью чистой и сухой ветоши.

7.2 Смена сети Wi-Fi или изменение пароля сети

Для подключения регулятора к новой сети Wi-Fi или при изменении пароля существующей сети необходимо выполнить следующие действия:

- ▶ Сбросьте параметры регулятора (→ раздел 7.3.2).
- ▶ С помощью соответствующей процедуры настройте сеть Wi-Fi (→ раздел 4.6.3).

7.3 Устранение неисправностей



Сообщения о неисправностях, генерируемые котлом, отображаются на дисплее и автоматически отправляются регулятором в мобильное приложение.

7.3.1 После отключения электроэнергии

Во время отключения электроэнергии все настройки сохраняются. После восстановления соединения с сетью Wi-Fi параметры настройки синхронизируются с внешним сервером.

- ▶ Проверьте настройки даты и времени

Если установить соединение с сетью Wi-Fi **невозможно**, с помощью прямого Wi-Fi-соединения с мобильным приложением можно применить настройки даты и времени интеллектуального устройства. Настройки даты и времени синхронизируются автоматически.

7.3.2 Reset регулятора

Если работает со сбоями, его можно кратковременно отключить от настенной монтажной панели и затем снова подключить (→ рис. 7, стр. 36).

Если это не решило проблему, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение нескольких секунд (→ рис. 18), не снимая регуляторы с монтажной панели, чтобы сбросить ошибку. При повторном возникновении неисправности обратитесь к вашему специалисту по отопительной технике или в службу поддержки компании Bosch.



Сброс!

При нажатии кнопки сброса удаляются все персональные настройки, при этом Wi-Fi-соединение необходимо установить повторно.

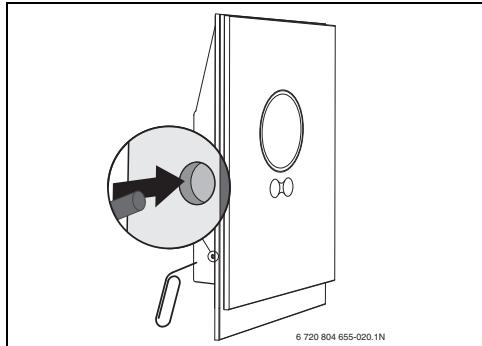


Рис. 18 Сброс

7.3.3 Устранение неисправностей

См. на сайте изготовителя часто задаваемые вопросы.

Ошибка	Решение
Отсутствует Wi-Fi-соединение	Возможно, недостаточная мощность сигнала маршрутизатора Wi-Fi. Установите усилитель Wi-Fi.
Не найдена сеть Wi-Fi	Возможно, в Wi-Fi-маршрутизаторе включена функция скрытия или выключена функция вещания (передача идентификатора SSID). Временно выключите функцию скрытия или включите функцию вещания.
 Постоянно отображается эта индикация	Возможно, сеть Wi-Fi защищена протоколом «WEP64». Этот протокол не поддерживается. Измените протокол защиты маршрутизатора.
IP-адрес	Маршрутизатор еще не назначил IP-адрес. Этот процесс может занять некоторое время. Может возникнуть необходимость в ручном назначении IP-адреса в маршрутизаторе (→ инструкция по эксплуатации маршрутизатора).
Установлен новый маршрутизатор или сеть Wi-Fi	Снимите регулятор с настенной панели, подождите 10 секунд, затем установите регулятор на место. Все обнаруженные сети Wi-Fi отображаются на дисплее (→ раздел 4.6.3).
Кольцевая шкала времени на регуляторе не отображается	Сбой соединения с сервером. Дождитесь восстановления соединения.
Отсутствуют серийный номер и код доступа	Серийный номер и код доступа приведены на первой странице настоящей инструкции, а также указаны на наклейке на задней панели регулятора. Если вход в систему осуществляется с помощью мобильного приложения, серийный номер и код доступа можно посмотреть в приложении: меню «Info (Информация)», подменю «Product information (Информация об изделии)». Если серийный номер и код доступа найти не удастся, обратитесь к специалисту по отопительной технике или в службу технической поддержки компании Bosch Group.
Мобильному приложению не удается соединиться с регулятором	Регулятор подключен к Интернету (→ раздел 4.6.3)? Правильно ли введены серийный номер и код доступа? Примечание: эти номера зависят от регистра. Возможно, во время установления соединения возникла задержка. Подождите несколько минут.
Сенсорный экран заблокирован, выполняется обратный отсчет таймера	Сенсорный экран деактивируется, если провести по нему пальцем в горизонтальном направлении. Сенсорный экран блокируется на время очистки (15 секунд). Сенсорный экран может блокироваться мобильным приложением. Чтобы разблокировать экран, выполните соответствующие действия в мобильном приложении.
Отображаемая температура слишком велика или мала	Отображаемую температуру можно откалибровать с помощью мобильного приложения. Дальнейшая информация приведена на сайте изготовителя.
Сенсорный экран не включается	Если датчик обнаруживает присутствие в течение более 5 минут, экран автоматически выключается. После этого экран можно активировать только прикосновением.
 На дисплее отображается символ	Отсутствует соединение с Интернетом; дождитесь автоматического восстановления соединения с интернет-сервером. После запуска котлом можно управлять только в ручном режиме, при этом программа работы по времени недоступна.
В пароле содержатся символы \$	В регуляторе используется стандартный протокол Wi-Fi, поэтому в пароле маршрутизатора Wi-Fi нельзя использовать символ \$. Удалите из пароля маршрутизатора символ \$.
 Значок сохраняется на экране	Этот значок исчезает при изменении температуры с помощью дисплея или при достижении следующей точки переключения в режиме программы работы по времени.

Таб. 4 Перечень неисправностей

Ошибка	Решение
Работают не все функции мобильного приложения.	Новый регулятор может содержать программное обеспечение устаревшей версии, поэтому могут поддерживаться не все функции мобильного приложения. Программное обеспечение обновляется автоматически; этот процесс может занять несколько дней.
 На дисплее отображается символ	На экране отображается одно из следующих сообщений: повторяемые попытки запуска, сообщения о техническом обслуживании котла. Эти сообщения относятся к информационным сигналам. Котел работает нормально.
В регулятор не загружаются обновления программного обеспечения	Программное обеспечение обновляется автоматически, для этого требуется постоянное подключение к Интернету. Если маршрутизатор включен не постоянно, некоторые обновления не будут загружены.

Таб. 4 Перечень неисправностей

8 Класс устройства согласно директиве на оборудование, потребляющее энергию (ErP)

Данные, представленные в таблице ниже, требуются для заполнения микрофиши системного пакета согласно директиве на оборудование, потребляющее энергию (ErP), и, следовательно, наклейки с системными данными ErP. Требование по нанесению наклеек ErP действует с 26 сентября 2015 года.

Поставщик	Модель	Класс ErP	Функция терmostата и описание ErP	Дополнительный коэффициент эффективности обогрева пространства, зависящий от времени года
Bosch Group	CT 100	V	Компенсация нагрузки (заводская установка: ВКЛ.) Модулирующий регулятор для помещений, предназначенный для использования с теплогенерирующими установками оснащенными модулирующими горелочными устройствами и иными регулирующими устройствами: электронный регулятор для помещений, осуществляющий регулировку температуры воды в подающей линии, отводимой от нагревателя, в зависимости от разницы между температурой, измеренной в помещении, и заданной температурой в помещении. Управление осуществляется путем управления горелочным устройством.	+3 %
Bosch Group	CT 100	VI	Компенсация климатических параметров Устройство компенсации климатических параметров и комнатный датчик, предназначенные для использования теплогенераторами оснащенными модулирующими горелками или иными регулирующими устройствами: управление температурой подающей линии нагревателя, при котором регулируется температура потока воды в подающей линии, отводимой от нагревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной характеристической кривой компенсации климатических условий. С помощью датчика температуры в помещении осуществляется мониторинг температуры в помещении и регулируется параллельный сдвиг компенсационной кривой с целью повышения комфорта. Управление осуществляется путем изменения мощности горелочного устройства теплогенератора.	+4 %

Таб. 5

[EE] Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10, Jüri alevik
75301 Rae vald
Harjumaa
Estonia
Tel. 00 372 6549 565

[LT] Robert Bosch UAB
Ateities plentas 79A.
LT 52104 Kaunas
Tel.: 00 370 37 410925

[LV] Robert Bosch SIA
Zeltīņu iela 131, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Latvia
Tel : +371 67802080

[RU] ООО "Бош Термотехника"
Вашутинское шоссе, 24
141400 г. Химки, Московская область,
РОССИЯ
Тел. +7 495 560-9065